



景地境界線石 (SE-1) 詳細図 S=1/10

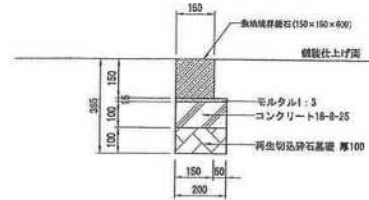


景地境界線石 (SE-2) 詳細図 S=1/10

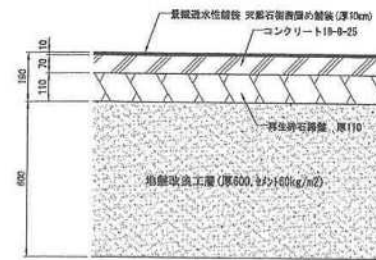

注記・設置厚は10mmとし、景観透水性舗装標準品とする。
・掘石及び仕上の状態は参考品を提出し監督員の確認を得ること。

交流広場舗装 (景観透水性舗装部) 標準断面図 S=1/10

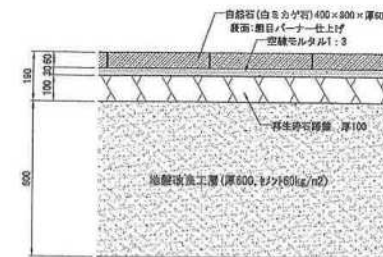


注記・自然石は見本品を使用し監督員の確認を得ること。

交流広場舗装 (自然石部) 標準断面図 S=1/10




注記・目地は目地幅10mm以内とし目地モルタルは1:2
を使用すること。
・歩道面のコンクリート面が露出しないよう切り合
わせを行うこと。

歩車道境界線石 (E-1) 詳細図 S=1/10

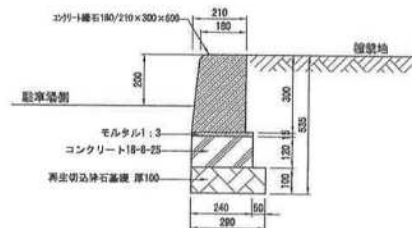

注記・目地は目地幅10mm以内とし目地モルタルは1:2
を使用すること。
・歩道面のコンクリート面が露出しないよう切り合
わせを行うこと。

歩車道境界線石 (E-2) 詳細図 S=1/10

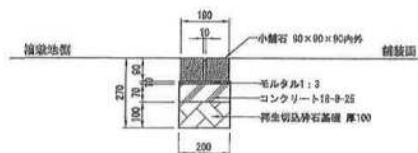


注記・小舗石は白ミカゲ石系とする。
・目地は選目地とする。

小舗石線石 (SH) 詳細図 S=1/10



景入れブロック線石 (HE) 詳細図 S=1/10

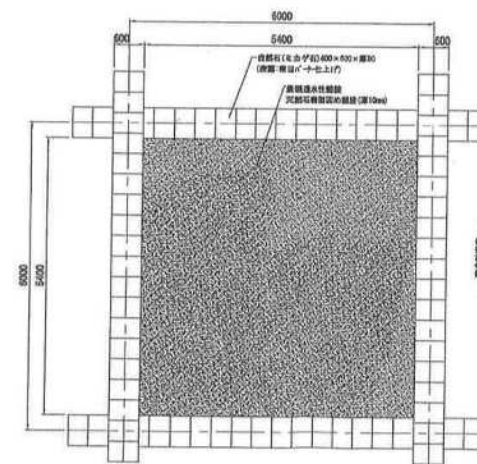

注記・自然石施工時は平置及び立置材を参照すること。

交流広場舗装工基本グリット平面図 S=1/40