


令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		R7配水管（都計道大場大枝線）止水工事													
工 事 場 所		春日部市大畑地内													
路 河 川 名 称		都市計画道路大場大枝線													
事 業 名															
工 事 大 要															
		φ 400mm ダクタイ尔 鋳鉄管撤去工 L=36.00m													
		φ 50mm 排泥弁設置工 N= 1 基													
		φ 400mm 充填剂注入工 L=19.00m													

案内図

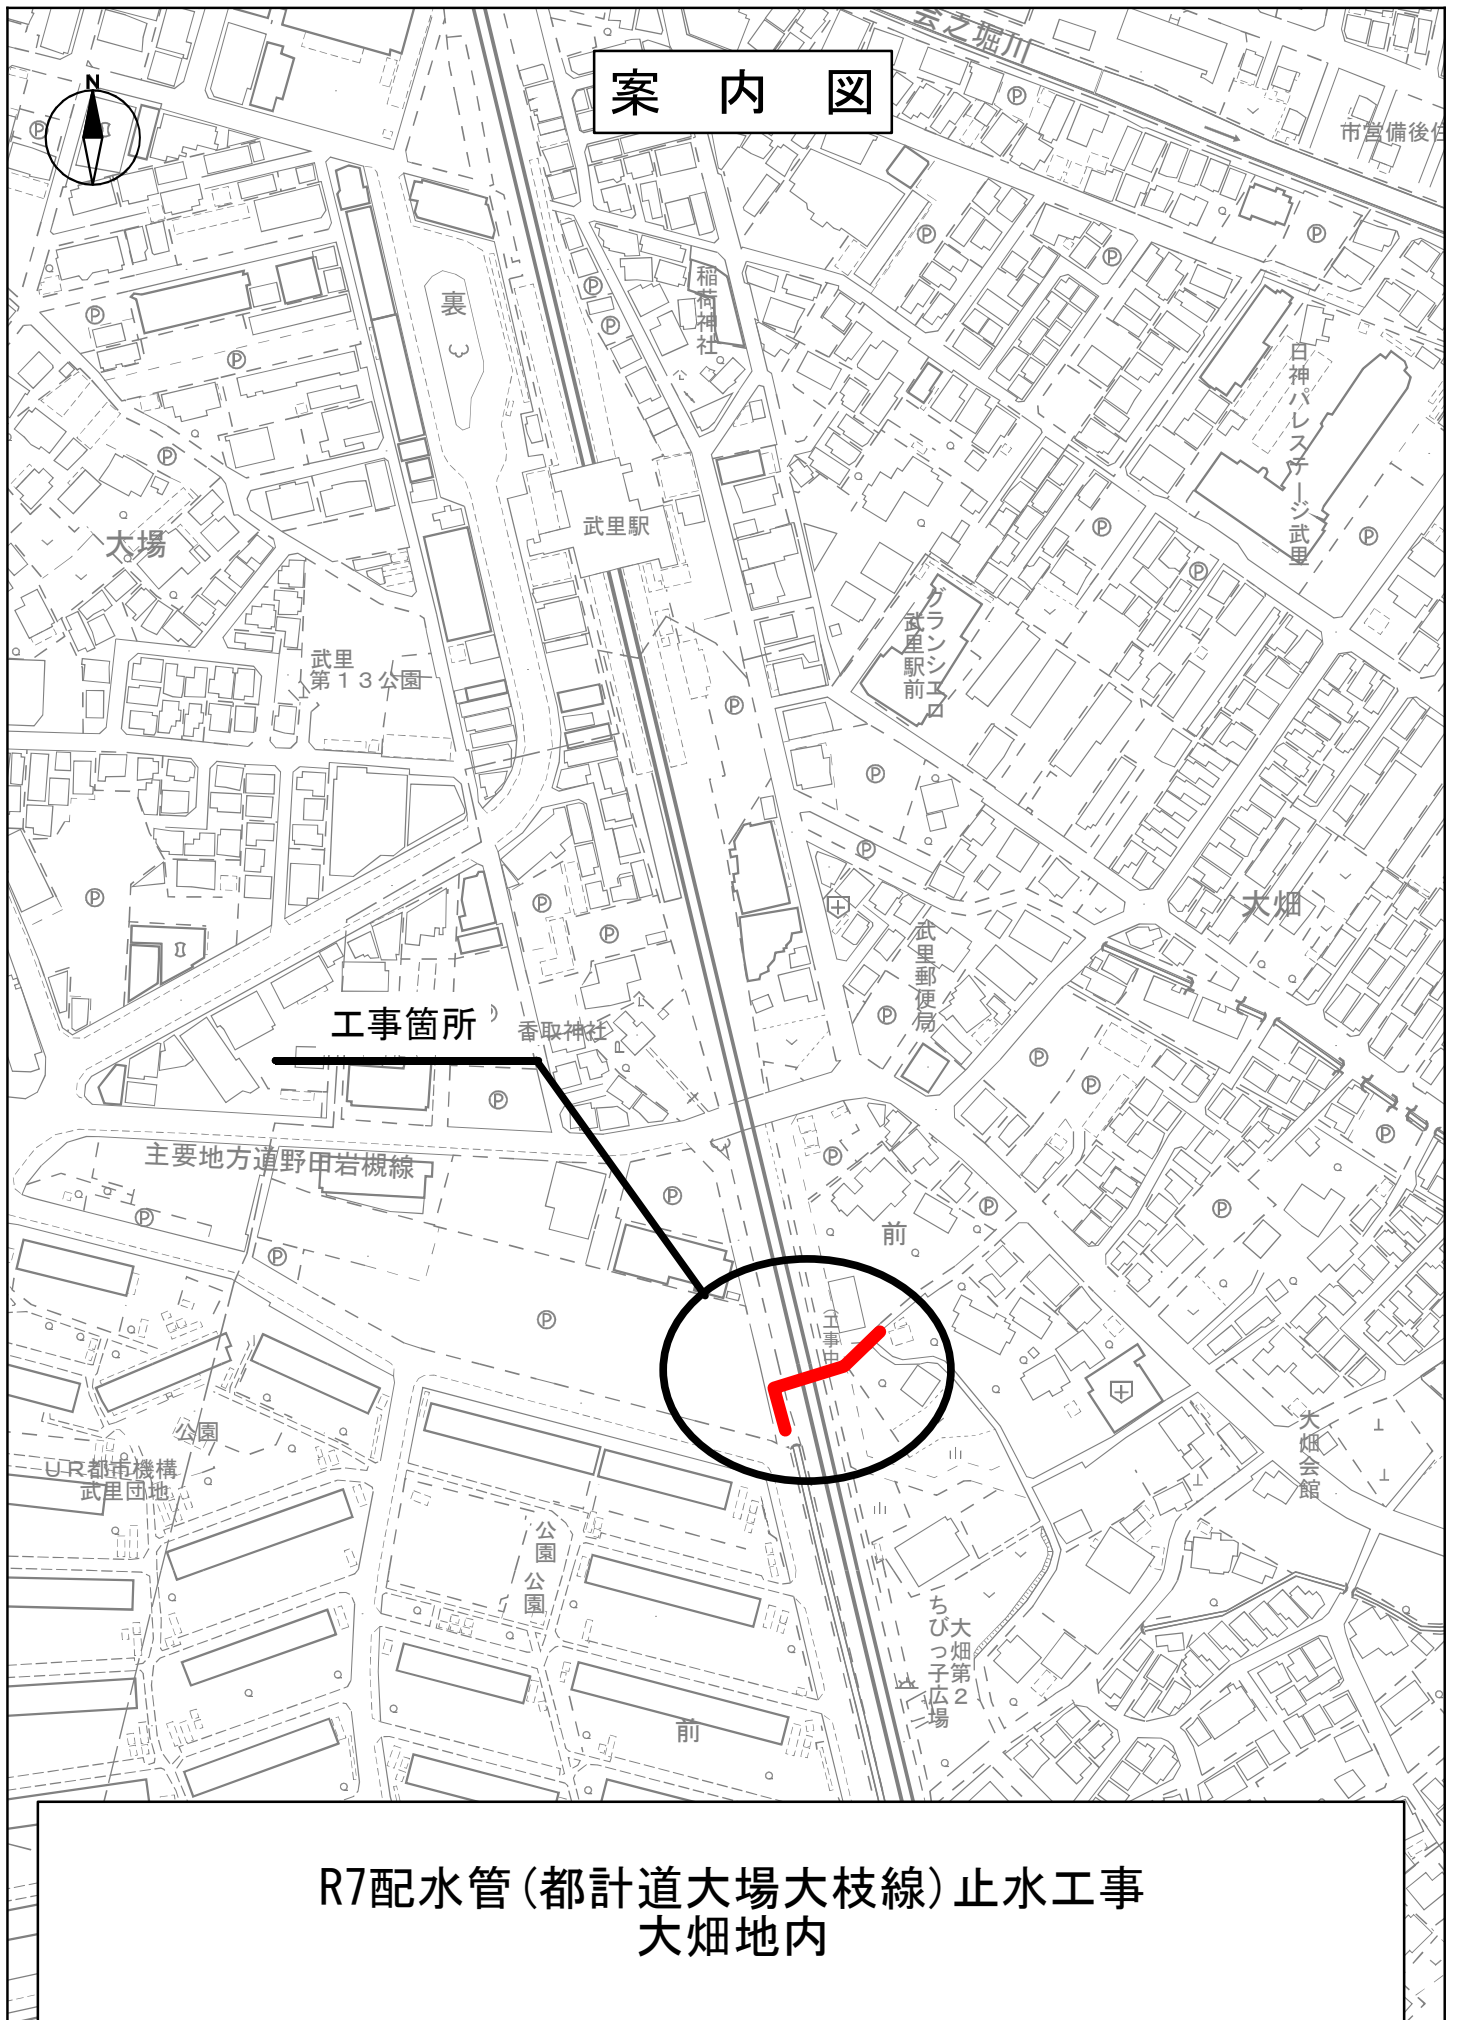

R7配水管(都計道大場大枝線)止水工事
大畑地内

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1.00	機械経費(賃料)補正		1.00
単価適用年月		(R0704) 令和07年04月					
工 期	当 初	自		至	令和 7年 10月 31日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月		令和07年04月					
主たる工種		開削工事及び小口径推進工事等					
施 工 地 域		市街地					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		採用しない					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道施設整備						式			
				1					
└ 配水管整備工事						式			
				1					
└ └ 配水管整備工事						式			
				1					
└ └ └ φ400DIP撤去工						式			
				1					
└ └ └ └ 管弁類材料費						式			第1号一位代価表
				1					
└ └ └ └ 管布設工						式			第2号一位代価表
				1					
└ └ └ └ 管路土工						式			第3号一位代価表
				1					
└ └ └ 充填剤注入工						式			
				1					
└ └ └ └ 材料費						式			第4号一位代価表
				1					
└ └ └ └ 管布設工						式			第5号一位代価表
				1					
└ └ └ └ 管路土工						式			第6号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
└	【交通誘導警備員】					式			
				1					
└ └	【交通誘導警備員】					式			
				1					
└ └ └	【交通誘導警備員】					式			
				1					
└ └ └ └	交通誘導警備員B					式			第7号一位代価表
				1					
└ 直接工事費						式			
				1					
└ └ 共通仮設費計						式			
				1					
└ └ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
└ └ └ 準備費						式			
				1					
└ └ └ └ 試掘						式			第9501号一位代価表
				1					
└ └ └ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
└ 純工事費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書										
工事区分		工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費							式			
					1					
_ 工事原価計							式			
					1					
_ _ 一般管理費等							式			
					1					
工事価格							式			
					1					
_ 消費税相当額							式			
					1					
工事費合計							式			
					1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 管帽 φ400 (特殊押輪・合金ボルト・ナット・芯出用ゴム輪共)	1	個			
ダクタイル鋳鉄管 K形 接合部品 (特殊押輪) φ400 離脱防止抵抗3DK (合金ボルト・ナット・芯出用ゴム輪共)	1	個			
サドル分水栓 φ400×φ50	1	個			
不斷水制水弁 鋳鉄管 φ400	1	基			
スリースバルブ φ50	1	基			
衽式弁管 U-41 ノカット衽式ノ市章入、管種・口径表示	2	個			
水道用硬質塩化ビニル管 HI直管 φ50 L=4000	1	本			
硬質塩化ビニル管 TS90° エルボ HI φ50	4	個			
硬質塩化ビニル管 TSソケットHI φ50	3	個			
鋳鉄管等運搬・処分	1	式			第16号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管等処分費		式			第10号特殊施工
	1				
ｼﾝ式弁管用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 A-1		個			
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械 400mm, 標準(1.0), 無		m			第3号施工表
	36				
鑄鉄管(撤去)切断 鑄鉄(FC), エンジンカッター使用, 400mm		口			第4号施工表
	7				
鑄鉄管布設 メカニカル継手接合 400mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 12 本, 12 本, 無, 無		口			第5号施工表
	1				
サドル分水栓建込み 鑄鉄管, 50mm, 400mm, 無		箇所			第6号施工表
	1				
不断水制水弁挿入工 鑄鉄管 φ400 昼間		箇所			
	1				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 50mm, 無		基			第7号施工表
	1				
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有		箇所			第8号施工表
	2				
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無		口			第9号施工表
	5				
硬質塩化ビニル管布設 据付工 50mm, 無		m			第10号施工表
	2.6				
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無		口			第11号施工表
	14				

第2号一位代価表

管布設工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第1号特殊施工
	1.4				
管明示テープ工 φ50 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第2号特殊施工
	2.6				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	40	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.05	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	18	m2			第14号施工表
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	70	m3			第16号施工表
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)		m3			第3号特殊施工
発生土	60				
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)		m3			第4号特殊施工
再生砂	5				
埋戻し 人力転圧 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	1	m3			第2号施工P
As殻運搬処分	1	m3			第5号特殊施工
土留支保工 (2.0m)		m			第6号特殊施工
	1.1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工 (2.5m)		m			第7号特殊施工
	38.3				
仮設材質料・損料		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 管帽 φ400 (特殊押輪・合金ボルト・ナット・芯 出用ゴム輪共)		個			
	2				
ダクタイル鋳鉄管 K形 接合部品 (特殊押 輪) φ400 離脱防止抵抗力3DK (合金ボルト・ナッ ト・芯出用ゴム輪共)		個			
	2				
水道用硬質塩化ビニル管 φ20 L=4000		本			
	1				
水道用硬質塩化ビニル管 HI直管 φ50 L=4000		本			
	1				
硬質塩化ビニル管 TS90° エルボ HI φ20		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 TS90° エルボ HI φ50		個			
	2				
青銅製管端コア付きボールバル ブ φ20		個			
	1				
青銅製管端コア付きボールバル ブ φ50		個			
	2				
硬質塩化ビニル管 ハーフソケット HI φ20		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 ハーフソケット HI φ50		個			
	2				

合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), エンジンカッター使用, 400mm	2	口			第24号施工表 夜間施工 時間的制約有
鋳鉄管布設 メカニカル継手接合 400mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 12本, 12本, 無, 無	2	口			第25号施工表 夜間施工 時間的制約有
鋳鉄管布設 メカニカル継手接合 400mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 12本, 12本, 無, 無	2	口			第25号施工表 取外し 夜間施工 時間的制約有
硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	2	口			第26号施工表
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	4	口			第9号施工表
硬質塩化ビニル管布設 据付工 20mm, 無	1.9	m			第27号施工表
硬質塩化ビニル管布設 据付工 50mm, 無	4.3	m			第10号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	1	口			第28号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	2	口			第11号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
充填処理工 材工共（耐水性軽量繊維質モルタル 3m3） 夜間施工 注入箇所数1箇所 注入作業日数1日		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	7	m			第3号施工P 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01	m3			
バックホウ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	1	m2			第29号施工表
バックホウ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	10	m3			第31号施工表
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) 発生土 夜間施工	10	m3			第11号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) 再生砂 夜間施工	0.4	m3			第12号特殊施工
As殻運搬処分	0.07	m3			第5号特殊施工
土留支保工 (2.5m) 夜間施工	1.5	m			第13号特殊施工
土留支保工 (3.0m) 夜間施工	1.5	m			第15号特殊施工
合 計		式			

第7号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			昼間
交通誘導警備員B		人			夜間
合 計		式			

第9501号一位代価表

試掘

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホ掘削積込 クレー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)		m3			第16号施工表
	10				
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ) 発生土		m3			第3号特殊施工
	10				
埋戻し 人力転圧 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第2号施工P
	1				
土留支保工 (2.5m)		m			第7号特殊施工
	2.3				
合 計		式			

春日部市

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運転 4t

1.00 日 当り

(WJ501031)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運転 2t

1.00 日 当り

(WJ501032)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(鉄管) 機械

10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J04 クレーン賃料補正係数
J08 配管工労務単価補正

入力名称
400mm
標準(1.0)
無

春日部市

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管(撤去)切断

1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

J01 条件名称
撤去管材質
J02 カッター種類
J03 呼び径

入力名称
鋳鉄(FC)
エンジンカッター使用
400mm

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 カニカニ継手接合

1.00 口 当り

(WJ102030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径	400mm
J02 継手区分	離脱防止継手及びU形 φ 700-1200
J05 押輪区分	特殊押輪
J06 押しボルト本数	12 本
J07 T頭ボルト本数	12 本
J08 非耐震継手の耐震型補強金具	無
J09 配管工労務単価補正	無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 配水管種	鋳鉄管
J02 分水栓呼び径	50mm
J03 配水管呼び径	400mm
J04 配管工労務単価補正	無

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタライ弁設置(縦・横)人力 1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	50mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁筐設置 1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ねじ式弁筐種類	A・B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 据付工

10.00 m 当り

(WJ104010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 管明示シート工

100.00 m 当り

(WJ102140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 管明示テープ工

100.00 m 当り

(WJ104050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径・寸法

入力名称
φ 50mm以下

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ舗装版直接掘削・積込

100.00 m2 当り

(WJ501040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第15号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 舗装厚
J02 バックホウ機種
J03 バックホウ規格

入力名称
0cm超え10cm以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501041)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ掘削積込

100.00 m3 当り

(WJ501010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第17号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転

1.00 日 当り

(WJ501022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理

10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タンパトラック運転 4t 良好		日			第1号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊・Co塊(無筋)
J02	タンパトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホウ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3	6.5km以下
	DID有	
J19	タイヤ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

春日部市

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 100.00 m 当り

(WJ101021)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第17号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	バックホ機種	クローラ型山積0.28m3
J03	バックホ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

100.00 m 当り

(WJ101022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.0m以下
J02	使用機械	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊
J03	トラッククレーン賃料補正係数	標準(1.0)

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 100.00 m 当り

(WJ101021)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第17号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	2.5m以下
J02	バックホ機種	クローラ型山積0.28m3
J03	バックホ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

100.00 m 当り

(WJ101022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 使用機械
J03 トラッククレーン賃料補正係数

入力名称
2.5m以下
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊
標準(1.0)

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管(撤去)切断

1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

J01 条件名称
撤去管材質
J02 カッター種類
J03 呼び径

入力名称
鋳鉄(FC)
エンジンカッター使用
400mm

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 カニカ継手接合

1.00 口 当り

(WJ102030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			夜間
普通作業員		人			夜間
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径	400mm
J02 継手区分	離脱防止継手及びU形 φ 700-1200
J05 押輪区分	特殊押輪
J06 押しボルト本数	12 本
J07 T頭ボルト本数	12 本
J08 非耐震継手の耐震型補強金具	無
J09 配管工労務単価補正	無

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径	20mm
J02 配管工労務単価補正	無

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 据付工

10.00 m 当り

(WJ104010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	20mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	20mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ舗装版直接掘削・積込

100.00 m2 当り

(WJ501040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第30号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 舗装厚
J02 バックホウ機種
J03 バックホウ規格

入力名称
0cm超え10cm以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501041)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

春日部市

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ掘削積込

100.00 m3 当り

(WJ501010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第32号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転

1.00 日 当り

(WJ501022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			夜間
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

100.00 m 当り

(WJ101021)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策 型(第2次基準値)		時間			第32号施工表
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホ機種
J03 バックホ規格

入力名称
2.5m以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

100.00 m 当り

(WJ101022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 使用機械
J03 トラッククレーン賃料補正係数

入力名称
2.5m以下
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊
標準(1.0)

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 100.00 m 当り

(WJ101021)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)		時間			第32号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホ機種
J03 バックホ規格

入力名称
3.0m以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜工(機械施工)

100.00 m 当り

(WJ101022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 使用機械
J03 トラッククレーン賃料補正係数

入力名称
3.0m以下
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊
標準(1.0)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示シート工
PJ1020

材工共 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	m				第12号施工表
		100			
明示シート 市名・市章・連絡先入り W150 2倍折込	巻				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 φ 50
PJ1015

材工共 4箇所/本 天端明示無 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管布設 管明示テープ工 φ 50mm以下	m				第13号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)

PJ0020 発生土 100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホ運転 クロー型山積0.28m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				第17号施工表
タノ 運転	日				第18号施工表
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)

PJ1070 再生砂 100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホ運転 クロー型山積0.28m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				第17号施工表
タノ 運転	日				第18号施工表
砂 再生	m3				
		133			
合 計	1	m3	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) As殻運搬処分
PJ1080

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 6.5km以下, 良好, 無	m3				第19号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 土留支保工 (2.0m)
PJ1090

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下, クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m				第20号施工表
		100			
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m				第21号施工表
		100			
支保材(軽量金属製)設置・撤去 設置・撤去1段 水圧式ハイパワード	m				第8号特殊施工
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 土留支保工 (2.5m)
PJ1120

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下, クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	m				第22号施工表
		100			
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下, トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m				第23号施工表
		100			
支保材(軽量金属製)設置・撤去 設置・撤去2段 水圧式ハイドロポート	m				第9号特殊施工
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 支保材(軽量金属製)設置・撤去
PJ1100

設置・撤去1段 水圧式ハイドロポート

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 支保材 (軽量金属製) 設置・撤去
PJ1110 設置・撤去2段 水圧式ハイブポート 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 塩ビ管等処分費
PJ1210 1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 2t 良好	日				第2号施工表
合 計	1	式	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)

PJ1150

発生土 夜間施工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				夜間
普通作業員	人				夜間
バックホ運転 クロー型山積0.28m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				第32号施工表
クワ 運転	日				第33号施工表
合 計	1	m3	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)

PJ1160

再生砂 夜間施工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				夜間
普通作業員	人				夜間
バックホ運転 クロー型山積0.28m3、排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				第32号施工表
クワ 運転	日				第33号施工表
砂 再生	m3				
		133			
合 計	1	m3	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 土留支保工 (2.5m)
PJ1170 夜間施工 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下, クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	m				第34号施工表
		100			
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下, トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m				第35号施工表
		100			
支保材(軽量金属製)設置・撤去 夜間施工 設置・撤去2段 水圧式パイプサポート	m				第14号特殊施工
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 支保材(軽量金属製)設置・撤去
PJ1180 夜間施工 設置・撤去2段 水圧式パイプサポート 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				夜間
特殊作業員	人				夜間
普通作業員	人				夜間
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 土留支保工 (3.0m)

PJ1190

夜間施工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 3.0m以下, クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	m				第36号施工表
		100			
軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 3.0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m				第37号施工表
		100			
支保材(軽量金属製)設置・撤去 夜間施工 設置・撤去2段 水圧式ハイパスポート	m				第14号特殊施工
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 鑄鉄管等運搬・処分

PJ1200

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1	t				
		1.565			
ダンプトラック運転 4t 良好	日				第1号施工表
合 計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1 夜間
土木一般世話役		10.55		R2 夜間
普通作業員		8.73		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ダンプトラック運転 4t 良好	日		WJ501031
第0002号施工表	ダンプトラック運転 2t 良好	日		WJ501032
第0003号施工表	撤去管吊上積込(鑄鉄管) 機械 400mm, 標準(1.0), 無	m		WJ109060
第0004号施工表	鑄鉄管(撤去)切断 鑄鉄(FC), エンジンカッター使用, 400mm	口		WJ109010
第0005号施工表	鑄鉄管布設 メカニカル継手接合 400mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 12 本, 12 本, 無, 無	口		WJ102030
第0006号施工表	ホース分水栓建込み 鑄鉄管, 50mm, 400mm, 無	箇所		WJ504010
第0007号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横) 人力 設置, 50mm, 無	基		WJ108030
第0008号施工表	ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有	箇所		WJ108130
第0009号施工表	硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	口		WJ107060
第0010号施工表	硬質塩化ビニル管布設 据付工 50mm, 無	m		WJ104010
第0011号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	口		WJ104020

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	管明示シート工	m		WJ102140
第0013号施工表	硬質塩ビ管布設 管明示テープ工 φ 50mm以下	m		WJ104050
第0014号施工表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下，クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0015号施工表	バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501041
第0016号施工表	バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		WJ501010
第0017号施工表	バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0018号施工表	タンク 運転	日		WJ501022
第0019号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋)，4t積，バックホウ山積0.28m3，有，6.5km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0020号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.0m以下，クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0021号施工表	軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.0m以下，トラッククレーン 油圧伸縮ジャ型4.9t吊，標準(1.0)	m		WJ101022
第0022号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下，クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101021

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	軽量鋼矢板引抜工(機械施工) 2.5m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジ ブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m		WJ101022
第0024号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), エンジンカッター使用, 400mm	口		WJ109010
第0025号施工表	鋳鉄管布設 メカニカル継手接合 400mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 12 本, 12 本, 無, 無	口		WJ102030
第0026号施工表	硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	口		WJ107060
第0027号施工表	硬質塩化ビニル管布設 据付工 20mm, 無	m		WJ104010
第0028号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	口		WJ104020
第0029号施工表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クローラ型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0030号施工表	バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	時間		WJ501041
第0031号施工表	バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	m3		WJ501010
第0032号施工表	バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0033号施工表	タンバ 運転	日		WJ501022

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 2.5m以下, クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0035号施工表	軽量鋼矢板引抜き工(機械施工) 2.5m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m		WJ101022
第0036号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 3.0m以下, クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0037号施工表	軽量鋼矢板引抜き工(機械施工) 3.0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊, 標準(1.0)	m		WJ101022
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m ³		CB210410
第0003号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

R7配水管(都計道大場大枝線)止水工事

(春日部市大畑地内)

数量計算書

令和7年度

春日部市上下水道部工務課

目 次

[1] $\phi 400$ DIP撤去工	-----	1-1
[2] 充填剤注入工	-----	2-1
[3] 準備工	-----	3-1

[1] $\phi 400$ DIP撤去工

[1] $\phi 400$ DIP撤去工(材料)

[illegible]

管種	HIVP
口径	50
直管長	4.00m

●:溝切のみ-3

○:切断・溝切-2

■:切断・溝切-4

[illegible]

[1] $\phi 400$ DIP撤去工(労務)

[illegible]

本管土工延長調書 (本管 φ400 DIP撤去工)

[illegible]

土工集計表（φ400DIP撤去工）

名 称	種 別	A	B	C	D	E					数 量	単位
(土工)												
舗装版切断工	AS 15cm以下	40.00	—	—	—	—					40	m
濁水処理		0.052	—	—	—	—					0.05	m ³
舗装版取壊掘削積込工	AS 10cm以下	18.00	—	—	—	—					18	m ²
舗装版取壊掘削積込工	AS 15cm以下	—	—	—	—	—					—	m ²
掘削積込工	バックホウ0.2	30.94	25.47	1.47	0.05	7.87					70	m ³
機械埋戻工	発生土	30.94	25.47	1.47	0.05	6.62					60	m ³
機械埋戻工	再生砂	2.90	2.32	0.003	0.001						5	m ³
人力埋め戻し工	発生土	—	—	—	—	1.25					1	m ³
残土処分	土砂・発生土処分	—	—	—	—	—					—	
残土処分	As殻	0.90	—	—	—	—					1	m ³
(路盤工)												
上層路盤工	再生粒調砕石12cm	—	—	—	—	—					—	m ²
上層路盤工	再生粒調砕石18cm	—	—	—	—	—					—	m ²
上層路盤工	再生粒調砕石20cm	—	—	—	—	—					—	m ²
下層路盤工	再生切込砕石15cm	—	—	—	—	—					—	m ²
下層路盤工	再生切込砕石30cm	—	—	—	—	—					—	m ²
路盤工	再生切込砕石17cm	—	—	—	—	—					—	m ²
(舗装工)												
表層工（人力施工）	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 再生細粒度As 3cm	—	—	—	—	—					—	m ²
表層工（人力施工）	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度As 5cm	—	—	—	—	—					—	m ²
表層工（人力施工）	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度As 7cm	—	—	—	—	—					—	m ²
(土留工)												
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 2.00m	—	—	1.09	—	—					1.1	m
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 2.50m	20.00	16.00	—	—	2.30					38.3	m
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 3.00m	—	—	—	—	—					—	m
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 3.50m	—	—	—	—	—					—	m

φ400mm撤去 Aタイプ 土工断面図(西側施工部) (DP1.50m) DIP 400mm (外径430mm) 土工延長 L= 20.00 m 掘削 埋戻し 0.05 As 1.93 1.88 機械掘削 0.90 1.93				
工 種	種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断工	15cm以下	20.00×2	m	40.00
濁水处理		40.00×0.0013	m ³	0.052
舗装版取壊工	t=5cm	$t=5\text{ cm}$ 20.00×0.90	m ²	18.00
掘削積込工	BH 0.2m ³	$1.88 \times 0.90 \times 20.00$ $- \left(\pi/4 \times 0.43^2 \times 20.00 \right)$	m ³	30.94
機械埋戻工	発生土	$1.88 \times 0.90 \times 20.00$ $- \left(\pi/4 \times 0.43^2 \times 20.00 \right)$	m ³	30.94
機械埋戻工	再生砂	$\pi/4 \times 0.43^2 \times 20.00$	m ³	2.90
人力埋戻工			m ³	
残土処分工(土砂)			m ³	
残土処分工(As)		$20.00 \times 0.90 \times 0.05$	m ³	0.90
上層路盤工			m ²	
下層路盤工			m ²	
仮復旧工			m ²	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工	設置+撤去 矢板長 2.50m	20.00	m	20.00

φ400mm Dタイプ 土工断面図(東側施工部 排泥管) (DP0.25m) HIVP 50mm (外径60mm) 土工延長 L= 0.26 m 掘削 埋戻し 0.31 機械掘削 0.60 0.31				
工 種	種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断工			m	
濁水処理			m ³	
舗装版取壊工			m ²	
掘削積込工	BH 0.2m ³	$0.31 \times 0.60 \times 0.26$ — $(\pi/4 \times 0.06^2 \times 0.26)$	m ³	0.05
機械埋戻工	発生土	$0.31 \times 0.60 \times 0.26$ — $(\pi/4 \times 0.06^2 \times 0.26)$	m ³	0.05
機械埋戻工	再生砂	$\pi/4 \times 0.06^2 \times 0.26$	m ³	0.001
人力埋戻工			m ³	
残土処分工(土砂)			m ³	
残土処分工(As)			m ³	
上層路盤工			m ²	
下層路盤工			m ²	
仮復旧工			m ²	
軽量鋼矢板たて込み 引抜工			m	

φ400mm Eタイプ 土工断面図(簡易不断水制水弁設置箇所) (DP1.50m) DIP 400mm (外径430mm) 土工延長 L= 2.30 m 掘削 埋戻し 機械掘削 2.23 1.60 1.80 0.43 2.23				
工 種	種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断工			m	
濁水処理			m ³	
舗装版取壊工			m ²	
掘削積込工	BH 0.2m ³	$\frac{2.23}{1} \times \frac{1.60}{\pi/4} \times \frac{2.30}{0.43^2} \times 2.30$	m ³	7.87
機械埋戻工	発生土	$1.80 \times 1.60 \times 2.30$	m ³	6.62
機械埋戻工			m ³	
人力埋戻工	発生土	$\frac{0.43}{1} \times \frac{1.60}{\pi/4} \times \frac{2.30}{0.43^2} \times 2.30$	m ³	1.25
残土処分工(土砂)	発生土処分		m ³	
残土処分工(As)			m ³	
上層路盤工			m ²	
下層路盤工			m ²	
仮復旧工			m ²	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工	設置+撤去 矢板長 2.50m	2.30	m	2.30

[2] 充填剂注入工

[2] 充填剤注入工(材料)

[illegible]

管種	HIVP
口径	50
直管長	4.00m

●:溝切のみ-3

○:切断・溝切-2

■:切断・溝切-4

本数	使用管種	乙 切 管						使用寸法	残管寸法	切断	切断溝切	溝切のみ	P-Link	G-Link
1	HIVP	1 0.200 ▼	1.290 ▼	0.200 ▼	2.000 ▼			3.690	0.310	4	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
計		0.200	1.290	0.200	2.000	0.000	0.000	3.690	0.310	4	0	0	0	0
HIVP形 直管本数 = 1 本 P-Link = 0 組 G-Link = 0 組														
▼ : 切断工 = 4 口 ○ : 切断・溝切加工工 = 0 口 ● : 溝切加工工 = 0 口														
挿し口加工工 = 0 口														

管種	HIVP
口径	20
直管長	4.00m

■:切断・溝切-4

本数	使用管種	乙 切 管						使用寸法	残管寸法	切断	切断溝切	溝切のみ	P-Link	G-Link
1	HIVP	1 0.200 ▼	1.530 ▼					1.730	2.270	2	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
								0.000	0.000	0	0	0	0	0
計		0.200	1.530	0.000	0.000	0.000	0.000	1.730	2.270	2	0	0	0	0
HIVP形 直管本数 = 1 本 P-Link = 0 組 G-Link = 0 組														
▼ : 切断工 = 2 口 ○ : 切断・溝切加工工 = 0 口 ● : 溝切加工工 = 0 口														
挿し口加工工 = 0 口														

[2] 充填剤注入工(労務)


[illegible]

本管土工延長調書(充填剤注入工)

[illegible]

土工集計表（充填剤注入工）

名 称	種 別	F	G							数 量	単位
(土工)											
舗装版切断工	夜間施工 AS 15cm以下	6.60	—							7	m
濁水処理		0.009	—							0.01	m ³
舗装版取壊掘削積込工	夜間施工 AS 10cm以下	1.35	—							1	m ²
舗装版取壊掘削積込工	AS 15cm以下	—	—							—	m ²
掘削積込工	夜間施工 バックホウ0.2	2.73	3.06							10	m ³
機械埋戻工	夜間施工 発生土	2.73	3.06							10	m ³
機械埋戻工	夜間施工 再生砂	0.22	0.22							0.4	m ³
残土処分	土砂・発生土処分	—	—							—	m ³
残土処分	As殻	0.07	—							0.07	m ³
(路盤工)											
上層路盤工	再生粒調碎石12cm	—	—							—	m ²
上層路盤工	再生粒調碎石18cm	—	—							—	m ²
上層路盤工	再生粒調碎石20cm	—	—							—	m ²
下層路盤工	再生切込碎石15cm	—	—							—	m ²
下層路盤工	再生切込碎石30cm	—	—							—	m ²
路盤工	再生切込碎石17cm	—	—							—	m ²
(舗装工)											
表層工（人力施工）	プライムコート 再生細粒度As 3cm	—	—							—	m ²
表層工（人力施工）	プライムコート 再生密粒度As 5cm	—	—							—	m ²
表層工（人力施工）	プライムコート 再生密粒度As 7cm	—	—							—	m ²
(土留工)											
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 2.00m	—	—							—	m
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 夜間施工 矢板長 2.50m	1.50	—							1.5	m
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 夜間施工 矢板長 3.00m	—	1.50							1.5	m
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 3.50m	—	—							—	m

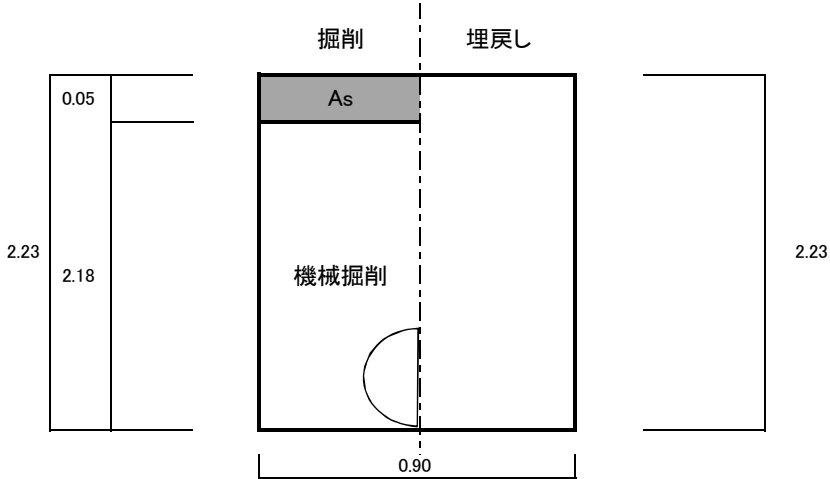
φ400mm Fタイプ		土工断面図(西側施工部) (DP1.80m)		DIP 400mm (外径430mm)		
土工延長 L= 1.50 m						
工 種	種 別	計 算 式			単位	数 量
舗装版切断工	15cm以下	$1.50 \times 2 + 0.90 \times 4$			m	6.60
濁水处理		6.60×0.0013			m³	0.009
舗装版取壊工	t=5cm	$t = 5 \text{ cm}$ 1.50×0.90			m²	1.35
掘削積込工	BH 0.2m³	$2.18 \times 0.90 \times 1.50$ $- \left(\pi / 4 \times 0.43^2 \times 1.50 \right)$			m³	2.73
機械埋戻工	発生土	$2.18 \times 0.90 \times 1.50$ $- \left(\pi / 4 \times 0.43^2 \times 1.50 \right)$			m³	2.73
機械埋戻工	再生砂	$\pi / 4 \times 0.43^2 \times 1.50$			m³	0.22
人力埋戻工					m³	
残土処分工(土砂)					m³	
残土処分工(As)		$1.50 \times 0.90 \times 0.05$			m³	0.07
上層路盤工					m²	
下層路盤工					m²	
表 層 工					m²	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工	設置+撤去 矢板長 2.50m	1.50			m	1.50

φ400mm Gタイプ

土工断面図(東側施工部)
(DP2.00m)

DIP 400mm
(外径430mm)

土工延長 L= 1.50 m

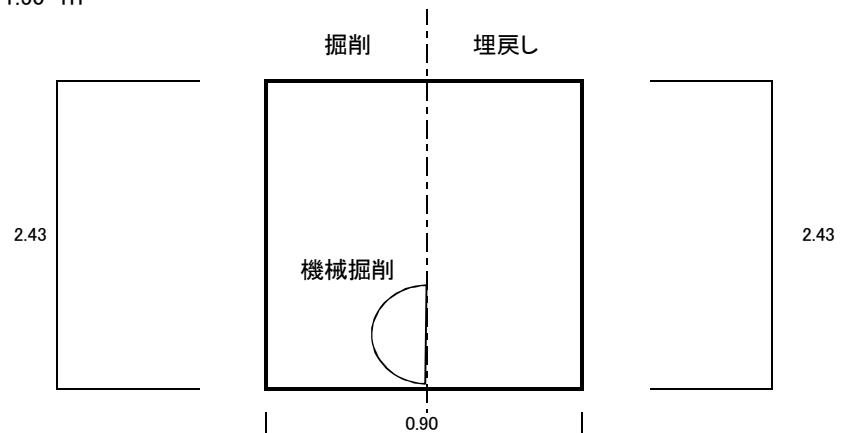

工 種	種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断工			m	
濁水処理			m ³	
舗装版取壊工			m ²	
掘削積込工	BH 0.2m ³	$2.43 \times 0.90 \times 1.50$ — $(\pi/4 \times 0.43^2 \times 1.50)$	m ³	3.06
機械埋戻工	発生土	$2.43 \times 0.90 \times 1.50$ — $(\pi/4 \times 0.43^2 \times 1.50)$	m ³	3.06
機械埋戻工	再生砂	$\pi/4 \times 0.43^2 \times 1.50$	m ³	0.22
人力埋戻工			m ³	
残土処分工(土砂)			m ³	
残土処分工(As)			m ³	
上層路盤工			m ²	
下層路盤工			m ²	
仮復旧工			m ²	
軽量鋼矢板たて込み 引抜工	設置+撤去 矢板長 3.00m	1.50	m	1.50

[3]準備工

土工集計表（準備工）


[illegible]

準備工(試掘工)

土工断面図(簡易不断水仕切弁設置箇所)
(DP1.50m)

DIP 400mm
(外径430mm)

土工延長 L= 2.30 m

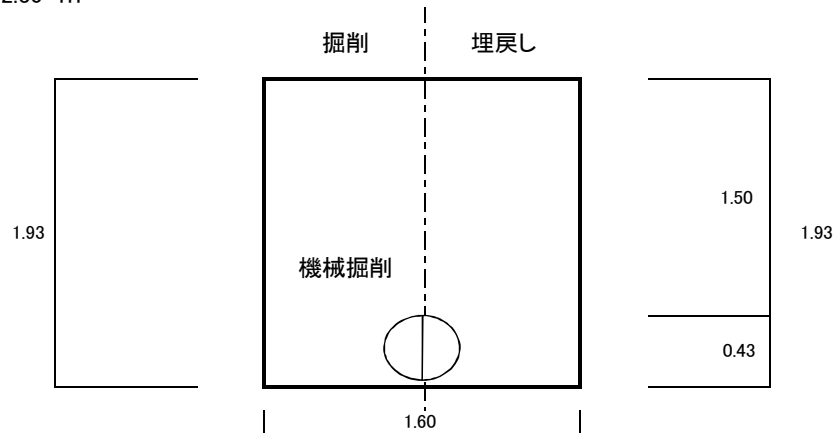

工 種	種 別	計 算 式	単位	数 量
舗装版切断工			m	
濁水処理			m ³	
舗装版取壊工	t=0cm		m ²	
掘削積込工	BH 0.2m ³	$1.93 \times 1.60 \times 2.30 - (\pi/4 \times 0.43^2 \times 2.30)$	m ³	6.77
機械埋戻工	発生土	$1.50 \times 1.60 \times 2.30$	m ³	5.52
機械埋戻工			m ³	
人力埋戻工	発生土	$0.43 \times 1.60 \times 2.30 - (\pi/4 \times 0.43^2 \times 2.30)$	m ³	1.25
残土処分工(土砂)			m ³	
残土処分工(As)			m ³	
上層路盤工			m ²	
下層路盤工			m ²	
仮復旧工			m ²	
軽量鋼矢板たて込み・引抜工	設置+撤去 矢板長 2.50m	2.30	m	2.30

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 R7配水管（都計道大場大枝線）止水工事
- ・工事箇所 春日部市大畑地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類 汚泥（油分を含む汚泥）
- ・中間処理施設 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株）
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は熔融含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

上水道工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 R 7 配水管（都計道大場大枝線）止水工事
- ・工事箇所 春日部市大畑地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告すること。

ア 受入地 (株) 春日部資材 (彩の国改良土プラント)
(春日部市大字下大增新田地内)

イ 土 質 第3種建設発生土

2 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例(埼玉県土砂条例)に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	越谷アスコン(株)	越谷市増林3939
コンクリート	(株)共同土木	春日部市永沼612-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生アスコン	(13)－50、(20)－50	表層及び基層等
再生粒調砕石	40mm以下	路盤材等
再生切込砕石	40mm以下	路盤材等
改良土	20mm以下	埋戻し材
再生砂	細粒分含有率50%未満	埋戻し材

- 2 現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

- 3 改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。

- (1) 無公害であること。
(2) ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。
(3) 添加剤との発熱反応が終了していること。
(4) 品質は、下記の表の基準値を満たすこと。

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって求められること。

項 目	基 準 値
最大粒径	20mm以下
C B R	6%以上 ※20%以下

※ C B Rの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※平均値)

- (5) プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。

管 理 項 目	基 準 値
含水比、粒度、設計C B R、コーン指数	1日または1,000m ³ に1回

注 ① この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。

- ② 河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこ

と。

(6) 建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。

(配水管工事技能者の資格要件)

第7条 受注者はダクタイル鋳鉄管耐震管の工事については、(社)日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されているものを配管工として従事させるものとする。

2 受注者は、水道用ポリエチレン管の工事については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会または管材メーカーが主催する施工講習会を受講し、受講証または修了証を有するものを配管工として従事させるものとする。

(法定外の労災保険の付保)

第8条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(施工条件)

第9条 φ400mm充填剤注入工については、鉄道の運行時間外にて実施するものとする。
このため、充填剤注入設備の設置については、充填剤注入口及び充填剤吐出口の2箇所同時施工を行うものとする。


(情報共有システムの活用)

第10条 「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、受発注者協議により、情報共有システムを活用することができる工事である。



実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuanai/2/3/29511.html>

平面図 S=1/500

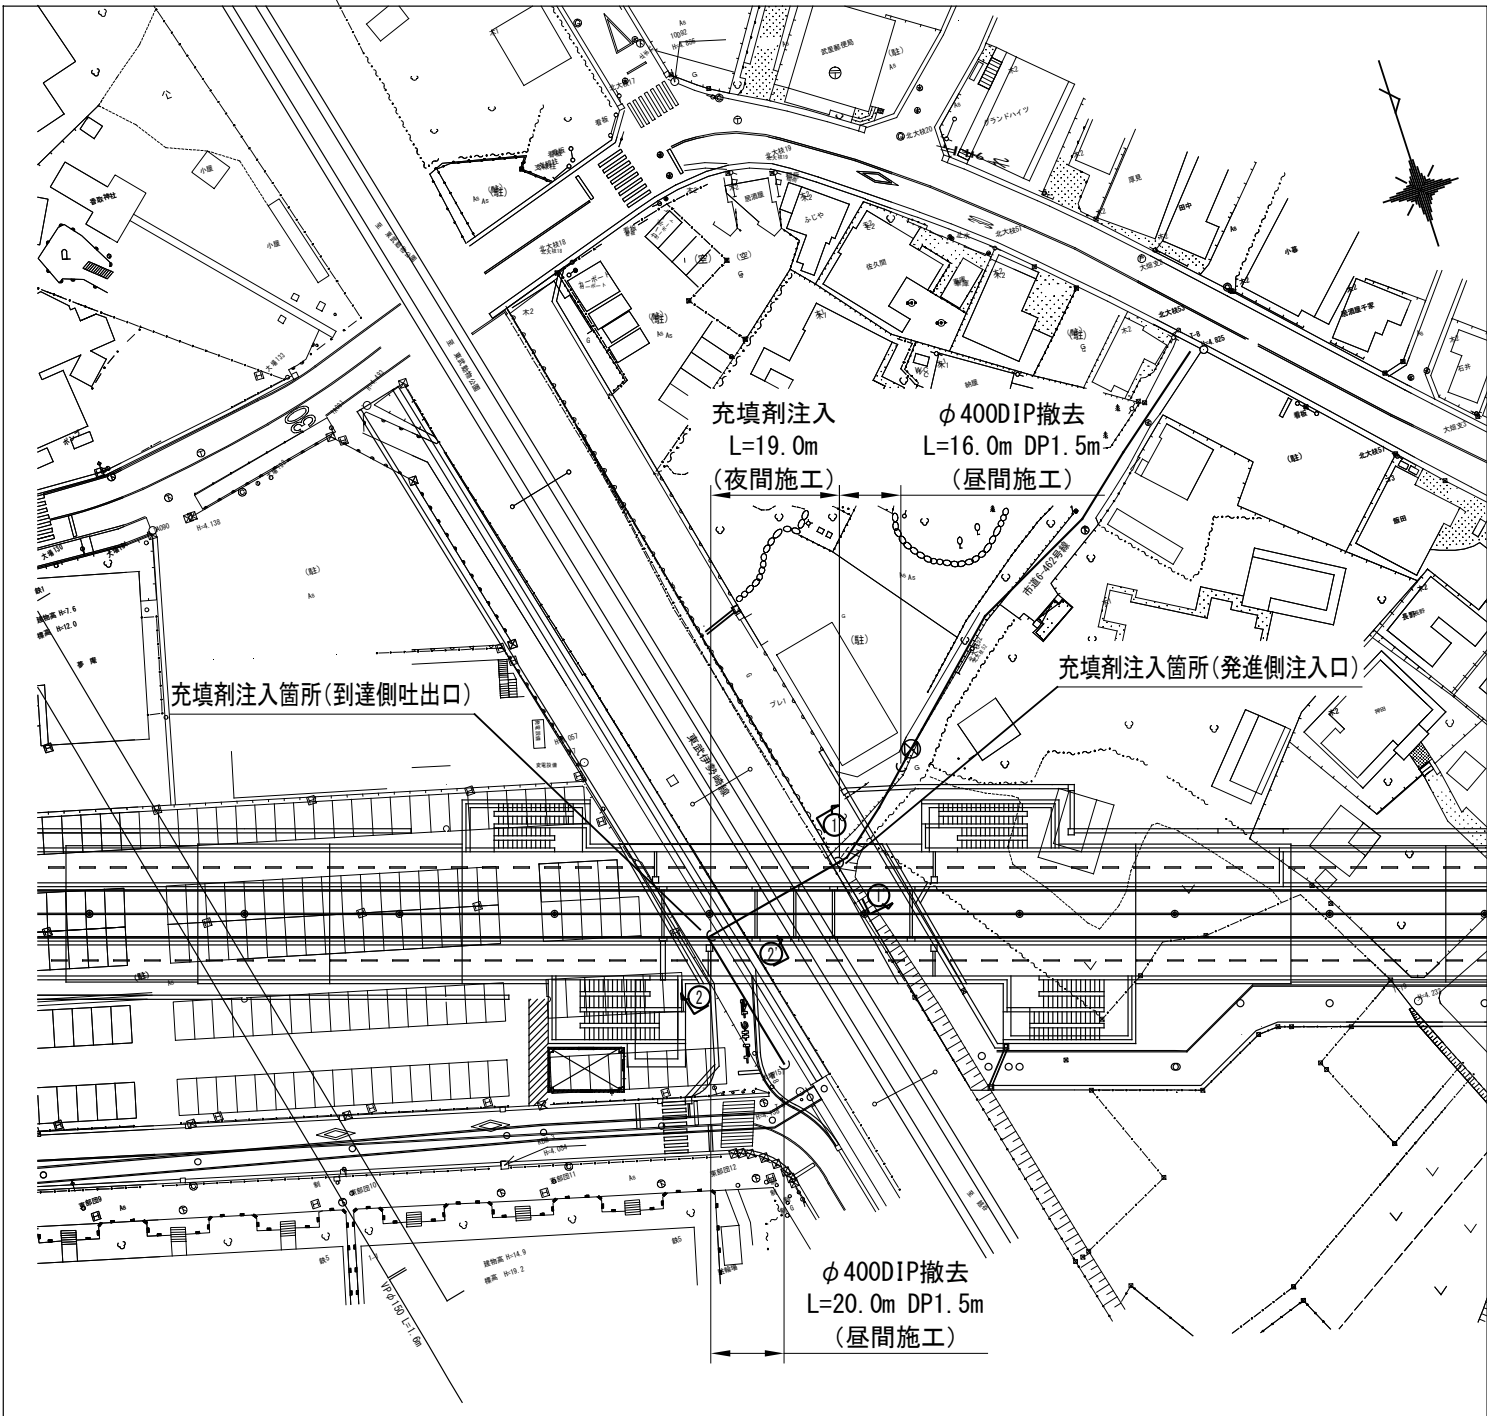


横断図 S=Free

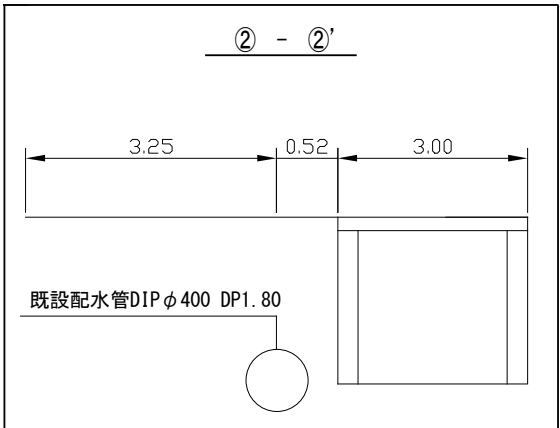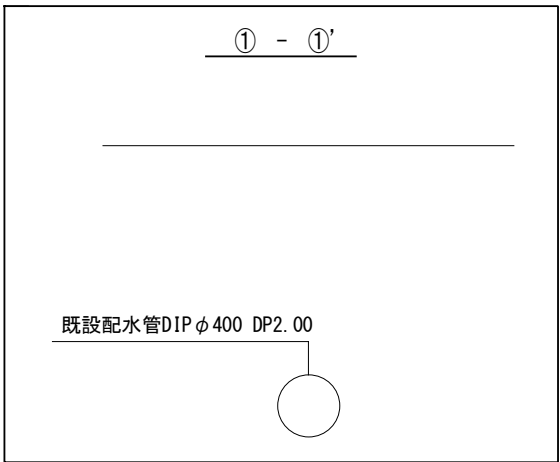

案内図




ネジ式弁筐設置工図 S=Free

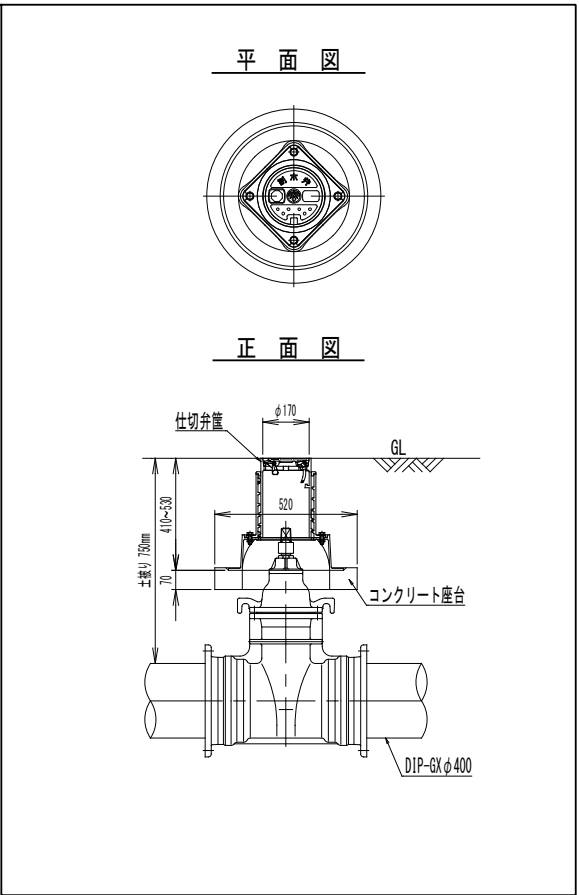



工事概要			
φ400mmDIP撤去	L = 36.0m		
排泥弁設置	N = 1箇所		
φ400mm DIP充填剤注入工	L = 19.0m		

当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R7配水管（都計道大場大枝線）止水工事		
路線名	都市計画道路 大場大枝線		
工事箇所	春日部市大畑地内		
図面名	案内図、平面図、ネジ式弁筐設置工図、横断図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 2
春日部市上下水道部工務課			

配管詳細図 S=Free

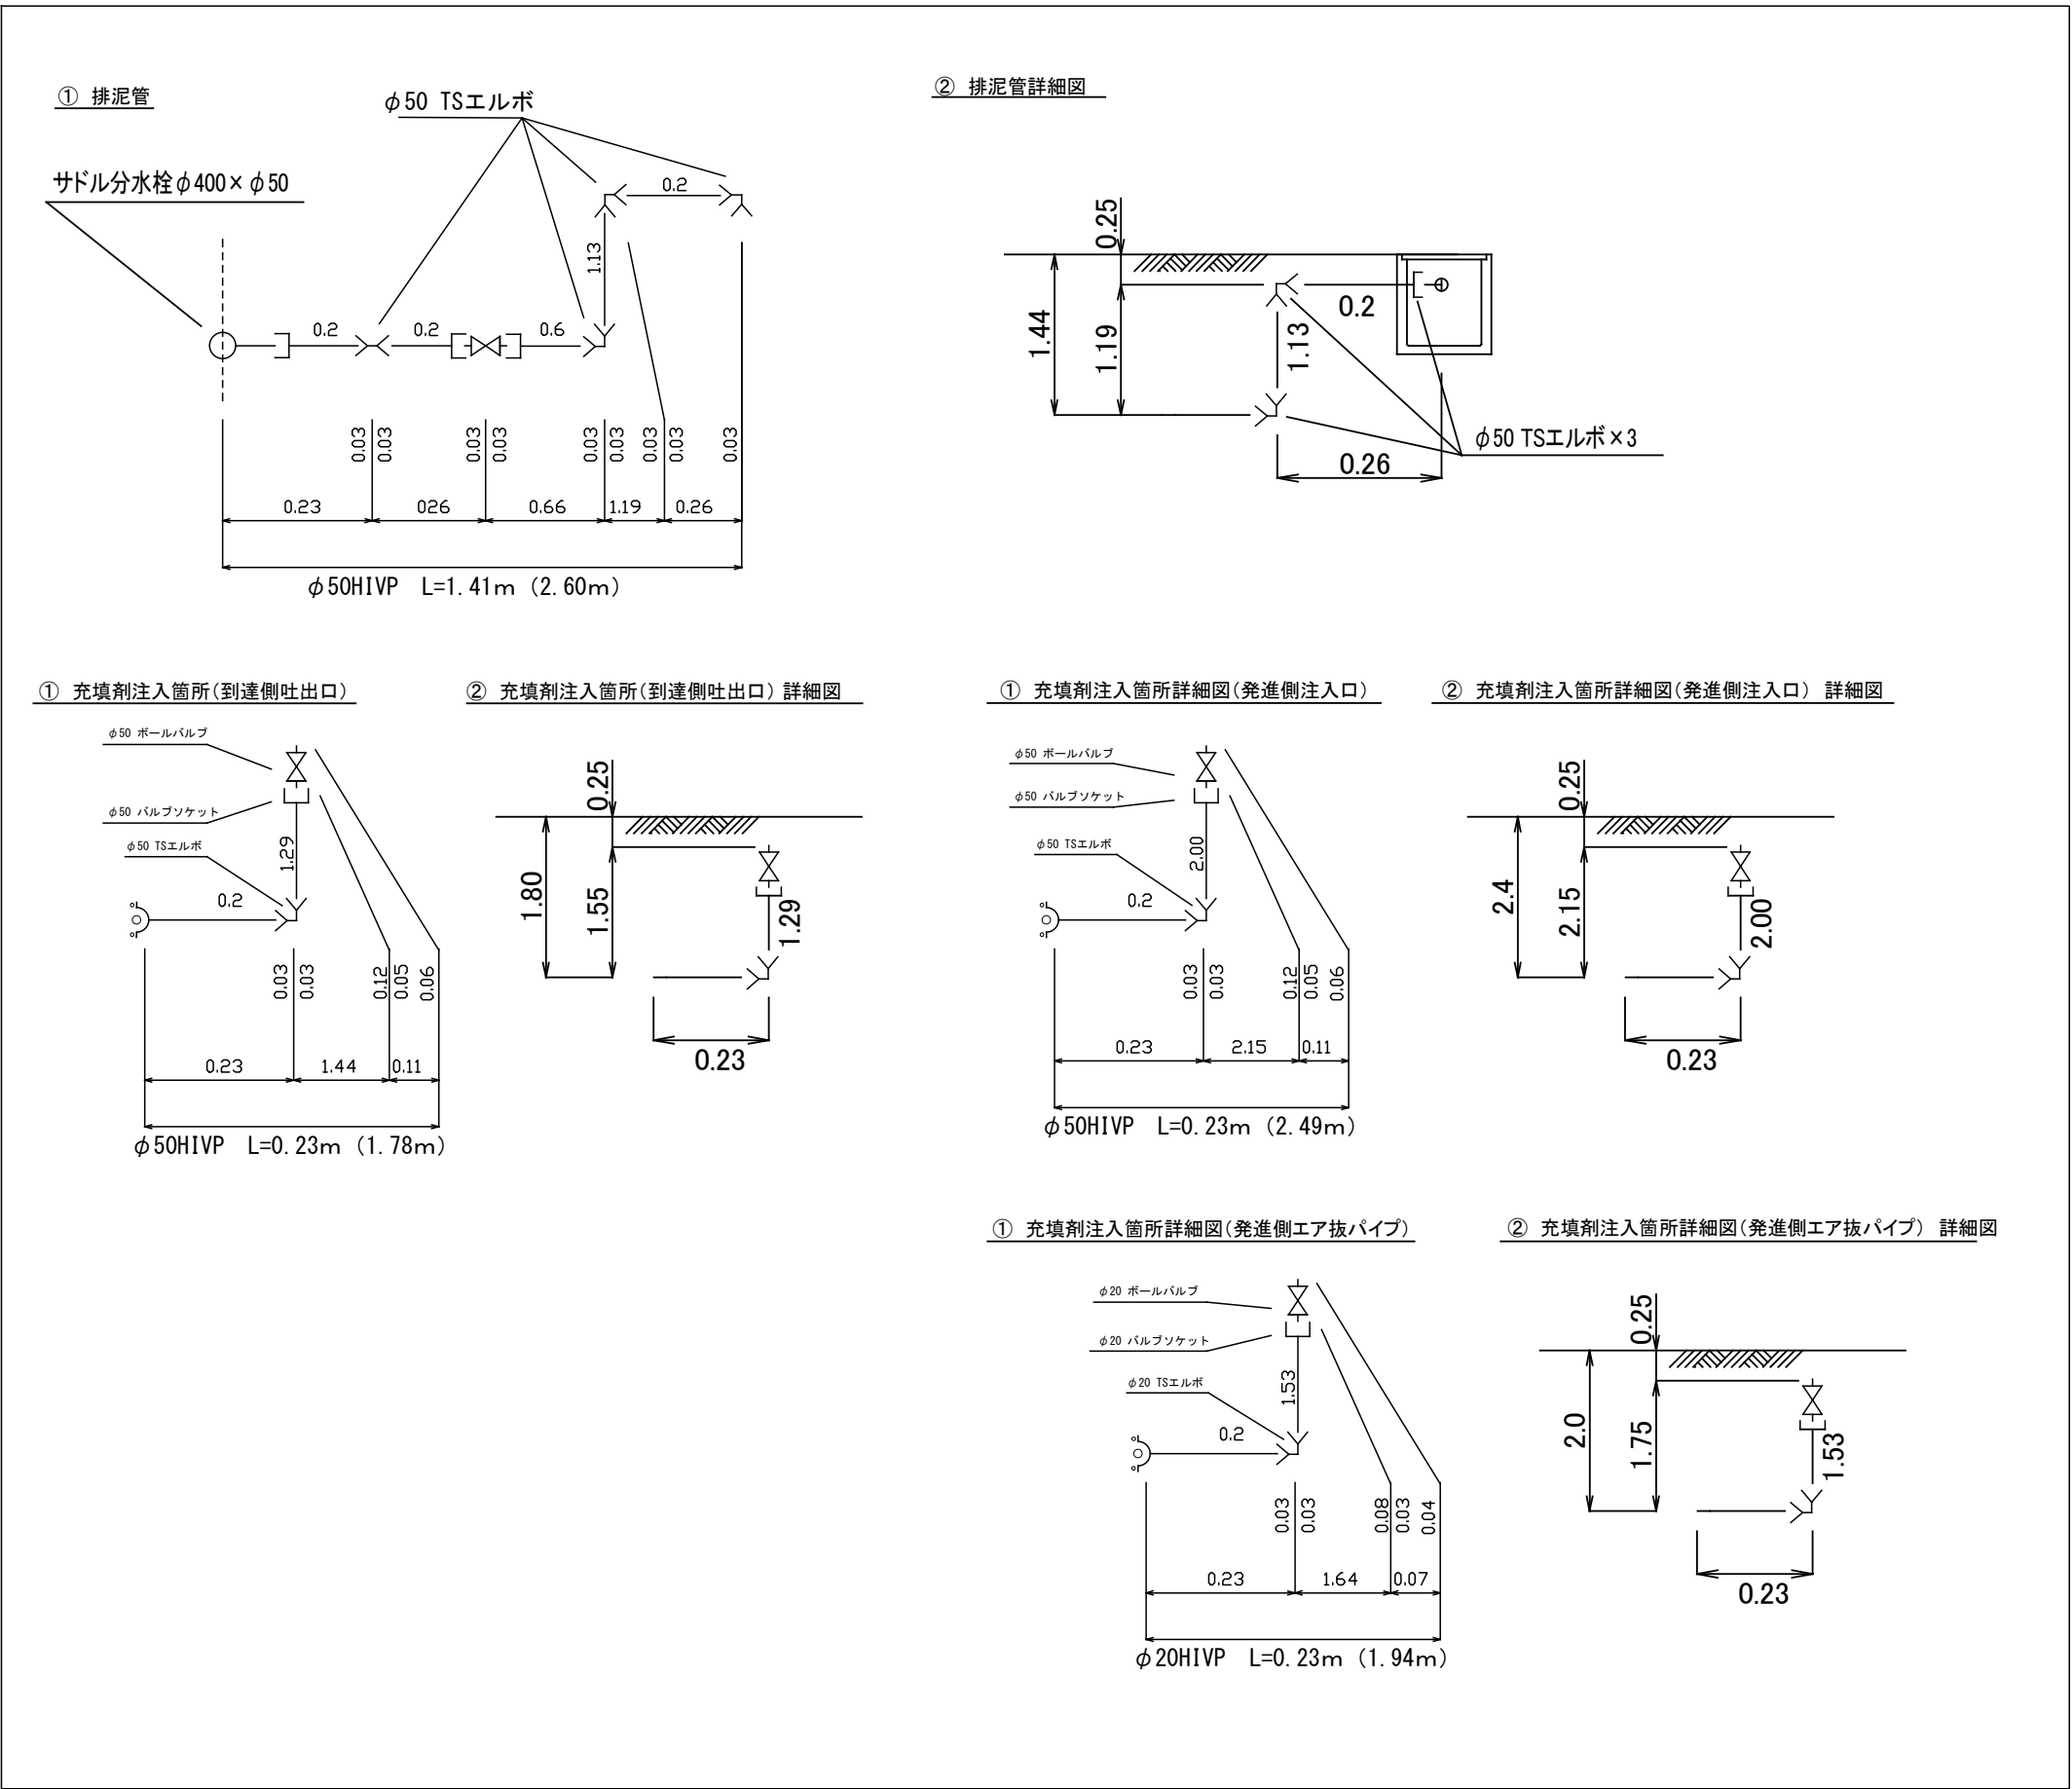

土工標準工図 S=Free

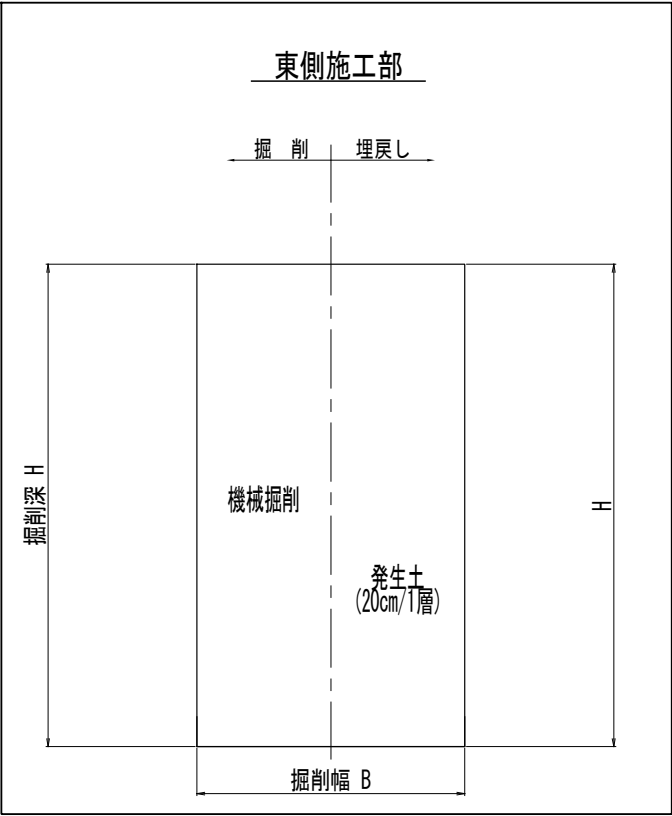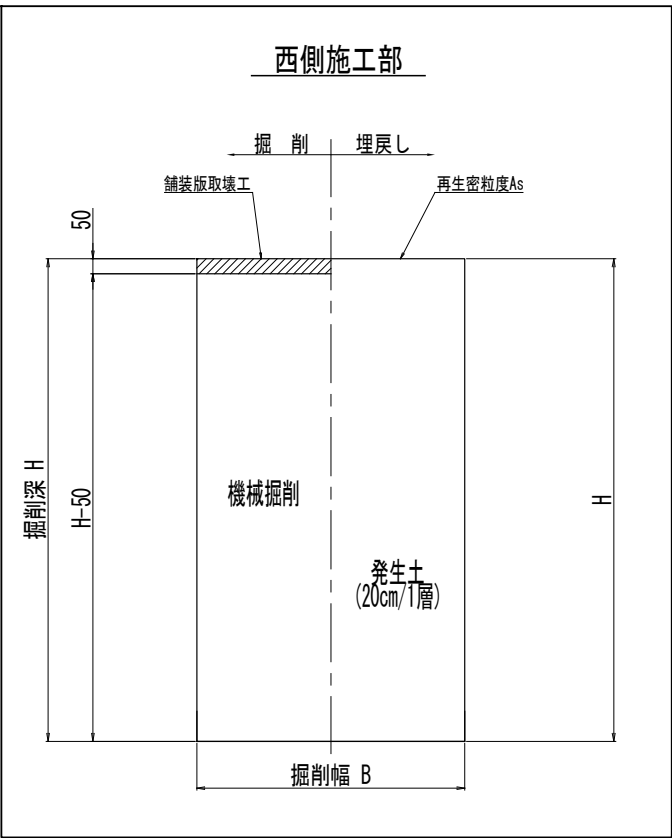

当初・変更区分		当初	図面サイズ	A1
工 事 名		R7配水管（都計道大場大枝線）止水工事		
路 線 名		都市計画道路 大場大枝線		
工事箇所		春日部市大畑地内		
図 面 名		配管詳細図、土工標準図		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 2	
春日部市上下水道部工務課				