


令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		R7老朽管（5-328）更新工事（概数設計）													
工 事 場 所		春日部市中央一丁目地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
		φ 250ﾀﾞｸﾀｲﾙ 鋳鉄管布設工 L=280.0m（280.0m） φ 150ﾎﾟﾘｴﾃﾝ 管布設工 L=180.0m（180.0m） φ 250仕切弁設置工 N= 7基 φ 150仕切弁設置工 N= 2基 消火栓設置工 N= 2基 給水管接続工 N=26箇所													

案内図

工事箇所

R7老朽管（5-328）更新工事（概数設計）
春日部市中央一丁目地内

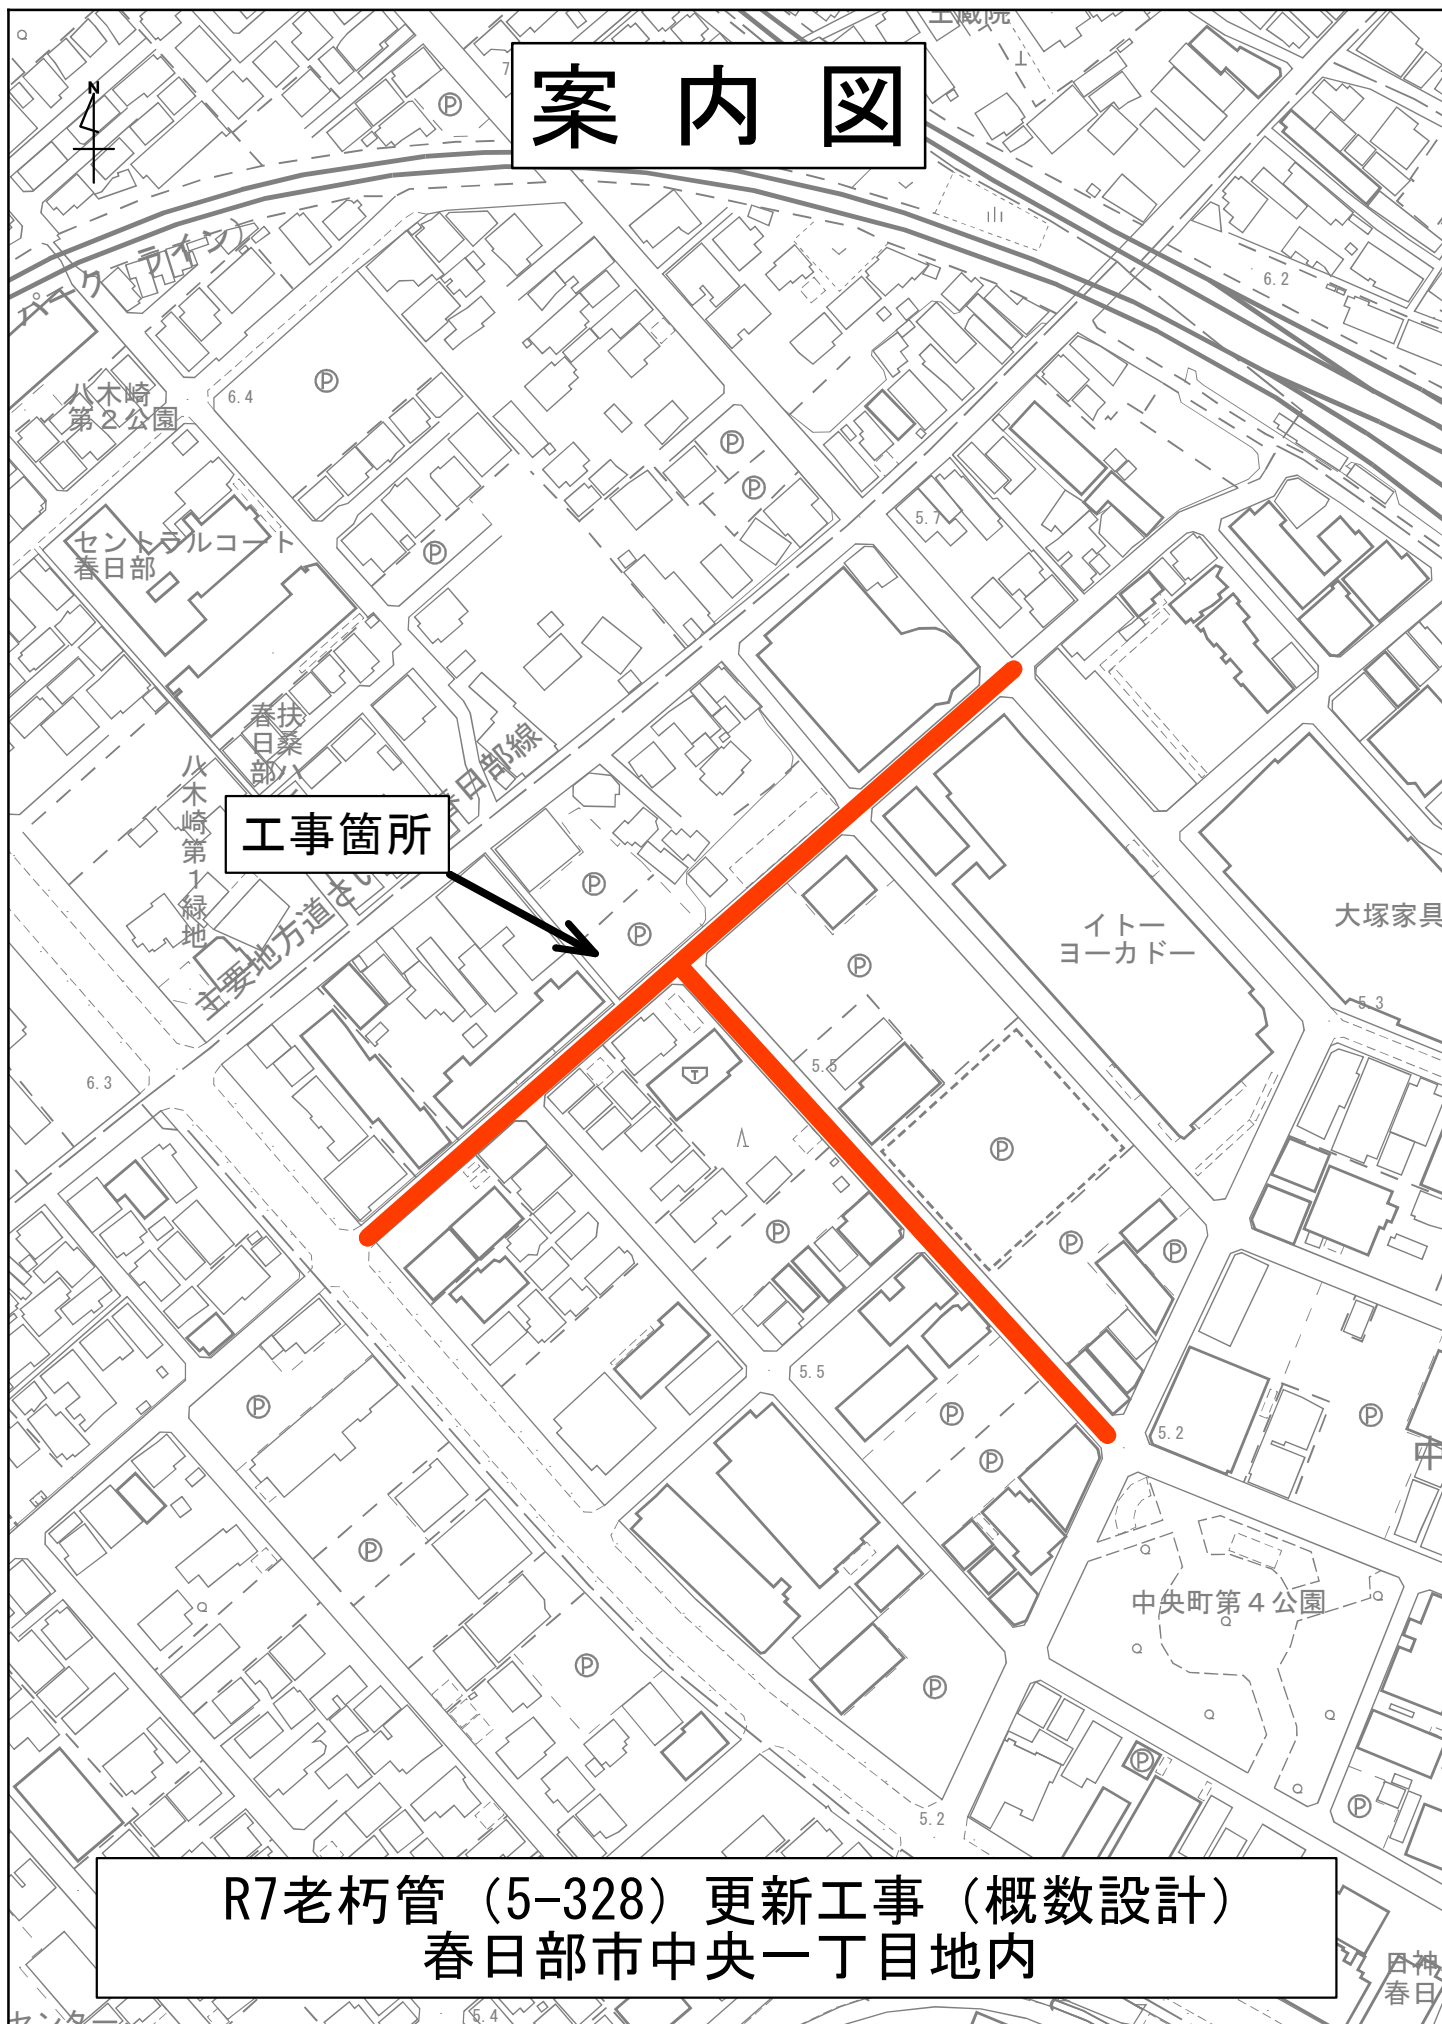

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 8 年 3 月 19 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年07月						
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等						
施 工 地 域	市街地						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道施設整備						式			
				1					
└ 配水管更新工事						式			
				1					
└ └ 配水管更新工事						式			
				1					
└ └ └ φ250ダクタイル鋳鉄管布設工 (DIP-GX)						式			
				1					
└ └ └ └ 管弁類材料費						m			第1号一位代価表
				280					
└ └ └ └ 管布設工						m			第2号一位代価表
				280					
└ └ └ └ 管路土工						m			第3号一位代価表
				280					
└ └ └ └ φ150ポリエチレン管布設工 (HPPE)						式			
				1					
└ └ └ └ 管弁類材料費						m			第4号一位代価表
				180					
└ └ └ └ 管布設工						m			第5号一位代価表
				180					
└ └ └ └ 管路土工						m			第6号一位代価表
				180					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 不断水割T字管設置工					式			
				1				
— — — — 管弁類材料費					箇所			第7号一位代価表
				1				
— — — — 管布設工					箇所			第8号一位代価表
				1				
— — — — 管路土工					箇所			第9号一位代価表
				1				
— — — 仮設管布設工					式			
				1				
— — — — 管弁類材料費					m			第10号一位代価表
				250				
— — — — 管布設工					m			第11号一位代価表
				250				
— — — — 管路土工					m			第12号一位代価表
				250				
— — — 消火栓設置工Φ250×φ75					式			
				1				
— — — — 管弁類材料費					基			第13号一位代価表
				1				
— — — — 管布設工					基			第14号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 消火栓設置工 Φ150×φ75					式			
				1				
— — — — 管弁類材料費					基			第15号一位代価表
				1				
— — — — 管布設工					基			第16号一位代価表
				1				
— — — 排泥弁設置工 φ250×φ150					式			
				1				
— — — — 管弁類材料費					個所			第17号一位代価表
				1				
— — — — 管布設工					箇所			第18号一位代価表
				1				
— — — — 管路土工					箇所			第19号一位代価表
				1				
— — — 排泥弁設置工 φ250×φ100					式			
				1				
— — — — 管弁類材料費					個所			第20号一位代価表
				1				
— — — — 管布設工					箇所			第21号一位代価表
				1				
— — — — 管路土工					箇所			第22号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 排泥弁設置工 $\phi 150 \times \phi 75$		式			
	1				
― 管弁類材料費		個所			第23号一位代価表
	1				
― 管布設工		箇所			第24号一位代価表
	1				
― 管路土工		箇所			第25号一位代価表
	1				
― 給水管接続工 $\phi 250 \times \phi 50$		式			
	1				
― 材料費		箇所			第26号一位代価表
	8				
― 管布設工		箇所			第27号一位代価表
	8				
― 管路土工		箇所			第28号一位代価表
	8				
― 給水管接続工 $\Phi 250 \times \phi 25$		式			
	1				
― 材料費		箇所			第29号一位代価表
	3				
― 管布設工		箇所			第30号一位代価表
	3				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	管路土工					箇所			第31号一位代価表
				3					
— — —	給水管接続工		φ 150 × φ 50			式			
				1					
— — — —	材料費					箇所			第32号一位代価表
				6					
— — — —	管布設工					箇所			第33号一位代価表
				6					
— — — —	管路土工					箇所			第34号一位代価表
				6					
— — —	給水管接続工		Φ 150 × φ 25			式			
				1					
— — — —	材料費					箇所			第35号一位代価表
				9					
— — — —	管布設工					箇所			第36号一位代価表
				9					
— — — —	管路土工					箇所			第37号一位代価表
				9					
— — —	付帯工 (VP φ 100撤去)					式			
				1					
— — — —	既設管撤去工					m			第38号一位代価表
				170					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	既設弁撤去工					式			第39号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					m			第40号一位代価表
				170					
— — —	付帯工 (VP φ 75撤去)					式			
				1					
— — — —	既設管撤去工					m			第41号一位代価表
				275					
— — — —	既設弁撤去工					式			第42号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					m			第43号一位代価表
				275					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第44号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- _ 共通仮設費計					式			
				1				
- _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
- _ _ 準備費					式			
				1				
- _ _ _ 図面作成					式			第9501号一位代価表
				1				
- _ _ _ 数量計算					式			第9502号一位代価表
				1				
- _ _ 技術管理費					式			
				1				
- _ _ _ 通水試験					m			第9503号一位代価表
				460				
- _ _ _ 通水試験					m			第9504号一位代価表 仮設管
				250				
- _ _ 現場環境改善費計					式			
				1				
- _ _ _ 現場環境改善費(率分)					式			
				1				
- _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直 管 φ250×5000 (エポキシ粉体塗装)		本			
	20				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ250×45°		個			
	4				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字 管 φ250×H450		個			
	2				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪 φ250		個			
	2				
GX形 切管用挿しロリング φ250 タッピンねじ		個			
	5				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライナ φ250 ライナボード含む		個			
	5				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合材料 φ250		個			
	14				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ソフトシル仕切弁(両 受) φ250 10K		基			
	2				
ネジ式弁筐 U-51 ハットネジ式／市章入、管種・口径表示		個			
	2				
ネジ式弁筐用台座 コンクリート製 A-1		個			
	2				

合 計		m			
	(1		当り	)	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	100	m			第1号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link、G-Linkの接合無, 直管, 無	20	口			第3号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link、G-Linkの接合無, 異形管, 無	14	口			第4号施工表
鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機) 250mm	5	口			第5号施工表
鋳鉄布設 NS・SII・GX継手挿口加工 GX形継手, タッピンねじ式, 250mm, 無	5	口			第6号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 250mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第7号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 4号, 有	2	箇所			第8号施工表
鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), エンジンカッター使用, 250mm	4	口			第9号施工表
管明示テープ工 φ250 材工共 4箇所/本 天端明示無	100	m			第31号特殊施工
管明示シート工 材工共	100	m			第32号特殊施工

合 計		m			
	(1		当り	)	

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	210	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.3	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	64	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	3	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	63	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	63	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	11	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	20	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t =20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	60	m2			第20号施工表
下層路盤工 (t =30cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m3/100m2	4	m2			第22号施工表
上層路盤工 (t =20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	64	m2			第23号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	64	m2			第24号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 150×5000		本			
	20				
配水用ポリエチレン管 EF片受ベン ド φ 150×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EF両受ベン ド φ 150×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ 150		個			
	4				
配水用ポリエチレン管 EF片受Sベン ド φ 150×H450		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ソフツシル仕 切弁 φ 150		個			
	2				
樹脂式弁筐 U-51 ハカッパ樹脂式／市章入、管種・口径表示		個			
	2				
樹脂式弁筐用台座 コンクリート製 A-1		個			
	2				
メカボリPVジョイント φ 150		個			
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 150mm, 無		m			第27号施工表
	100				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 1口継手, 無		箇所			第28号施工表
	28				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第29号施工表
	4				
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 150mm, 無		口			第30号施工表
	2				
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 150mm, 有, 無		口			第31号施工表
	2				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 150mm, 無		基			第32号施工表
	2				
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有		箇所			第33号施工表
	2				
管明示テープ工 φ150 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第8号特殊施工
	100				
管明示シート工 材工共		m			第32号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	210	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.4	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	64	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	4	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	62	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	62	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	15	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	19	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t =20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	60	m2			第20号施工表
下層路盤工 (t =30cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m3/100m2	4	m2			第22号施工表
上層路盤工 (t =20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	64	m2			第23号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	64	m2			第24号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不断水割T字管 鋳鉄管 耐震 型 φ250×φ250 バルブ付き		基			
	1				
不断水割T字管 鋳鉄管 耐震 型 φ150×φ150 バルブ付き		基			
	1				
仮止水（エアバック）塩化ビニル管 φ75		組			
	1				
ｼﾞ式弁筐 U-51 ノカットｼﾞ式／市章入、管種・口径表示		個			
	1				
ｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 A-1		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工 耐震型（鋳鉄管） $\phi 250 \times \phi 250$ 昼間		箇所			
	1				
不断水連絡工 耐震型（鋳鉄管） $\phi 150 \times \phi 150$ 昼間		箇所			
	1				
仮止水工（エアバック）塩化ビニル管 $\phi 75$		箇所			
	1				
ねじ式弁筐設置 設置，A・B形 4号，有		箇所			第8号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	15	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	8	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.4	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	11	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	11	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	3	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	4	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t =30cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m3/100m2	8	m2			第22号施工表
上層路盤工 (t =20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 20 m3/100m2	8	m2			第23号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	7	m2			第24号施工表
舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	1	m2			第35号施工表
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管用 コム輪型受口 用 φ75 L=4000 離脱防止金具ショート用		本			
	20				
硬質塩化ビニル管 TS90° エルボ HI φ75		個			
	4				
硬質塩化ビニル管 TSソケットHI φ75		個			
	4				
硬質塩化ビニル管管 挿し口付ソフトシル仕 切弁 φ75		個			
	2				
止水栓筐 ハットBOX		個			
	2				
サドル付分水栓 ホール式 VP用 φ75×φ50 可撓式継手含む 取出部の継手パッキン は金属入		個			
	5				
水道用硬質塩化ビニル管 HI直管 φ50 L=4000		本			
	3				
硬質塩化ビニル管 TS90° エルボ HI φ50		個			
	10				
硬質塩化ビニル管 TSソケットHI φ50		個			
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設 据付工 75mm, 無	100	m			第36号施工表
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無	20	口			第37号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 75mm, 無	16	口			第38号施工表
硬質塩化ビニル管切断 75mm, 無	6	口			第39号施工表
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置・撤去, 75mm, 無	2	基			第40号施工表
止水栓取付け 筐のみ取付け, 50mm, 無	2	箇所			第41号施工表
サドル分水栓建込み ビニル管, 50mm, 75mm, 無	5	箇所			第42号施工表
管明示テープ工 HIVP φ75 材工共 4箇所/本 天端明示無	100	m			第33号特殊施工
管明示シート工 材工共	100	m			第32号特殊施工
撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管) 75mm, 無	100	m			第44号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管(撤去)切断 75mm, 無		口			第45号施工表
	17				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	200	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.3	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	120	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	6	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	50	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	50	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	10	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	17	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t =20cm)		m ²			第23号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m ³ /100m ²	120				
舗装工(人力)		m ²			第24号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, フライムコート(PK-3), 有	120				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 渦巻き式フランジ付T字管 φ250×φ75 (7.5k)		個			
	1				
地下式消火栓 弁体収納式 ステンレス製 φ75×60		個			
	1				
補修弁 φ75×H100 SUS製 内外面粉体 ボール式 (レバー式)		組			
	1				
フランジ用合金(FSA) GF1号 φ75 7.5k		組			
	1				
フランジ用合金(FSA) 全面型 布入り φ75 7.5k		組			
	1				
消火栓用鉄蓋 円形 市章入 T-25 50G-10L		個			
	1				
円形鉄蓋用下枠 調整リング 50K 50-50K		個			
	1				
円形鉄蓋用下枠 上部 200A 50-200A		個			
	1				
円形鉄蓋用下枠 下部 200C 50-200C		個			
	1				
円形鉄蓋用下枠 底板 50-40S		個			
	1				

第13号一位代価表

管弁類材料費

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ補強金具 補修弁用 φ75×100		個			
	1				
合 計		基			

第14号一位代価表

管布設工

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無		m			第1号施工表
	0.6				
鋳鉄管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無		口			第46号施工表
	2				
消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口, 無		箇所			第47号施工表
	1				
鉄蓋設置 消火栓用 円形 3号 500mm		箇所			第9号特殊施工
	1				
レジンコンクリート製ボックス設置		箇所			第10号特殊施工
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付渦巻き式フ ランジ付T字管 φ150×φ75 フランジGF形	1	個			
地下式消火栓 弁体収納式 ステンレス製 φ75×60	1	個			
補修弁 φ75×H100 SUS製 内外面粉体 ボール式（レ バー式）	1	組			
フランジ用合金(FSA) GF1号 φ75 7.5k	1	組			
フランジ用合金(FSA) 全面型 布 入り φ75 7.5k	1	組			
消火栓用鉄蓋 円形 市章入 T-25 50G-10L	1	個			
円形鉄蓋用下枠 調整リング 50K 50-50K	1	個			
円形鉄蓋用下枠 上部 200A 50-200A	1	個			
円形鉄蓋用下枠 下部 200C 50-200C	1	個			
円形鉄蓋用下枠 底板 50-40S	1	個			

第15号一位代価表

管弁類材料費

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ補強金具 補修弁用 φ75×100		個			
	1				
合 計		基			

第16号一位代価表

管布設工

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 150mm, 無		m			第27号施工表
	1.0				
铸铁管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無		口			第46号施工表
	2				
消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口, 無		箇所			第47号施工表
	1				
鉄蓋設置 消火栓用 円形 3号 500mm		箇所			第9号特殊施工
	1				
レジンコンクリート製ボックス設置		箇所			第10号特殊施工
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直 管 φ150×5000 (エポキシ粉体塗装)		本			
	1				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 2受T字 管 φ250×φ150		個			
	1				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ150×90°		個			
	3				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合材料 φ150		個			
	9				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ソフトシル仕切弁(両 受) φ150 10K		基			
	1				
ｼﾝ式弁筐 U-41 ｼﾝカットｼﾝ式／市章入、管種・口径表示		個			
	1				
ｼﾝ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 A-1		個			
	1				
合 計		個所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
铸铁管布設 吊込み据付工 機械 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	3.5	m			第48号施工表
铸铁管切断・溝切り同時(切断機) 150mm	4	口			第49号施工表
铸铁管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link、G-Linkの接合無, 異形管, 無	9	口			第50号施工表
铸铁製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	1	基			第51号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有	1	箇所			第52号施工表
管明示テープ工 DIP-GX φ 150 材工共 4箇所/本 天端明示無	0.7	m			第7号特殊施工
管明示シート工 材工共	3	m			第32号特殊施工
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.3	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.5	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	3	m2			第54号施工表
上層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	3	m2			第55号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, フライムコート(PK-3), 有	3	m2			第24号施工表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔 機) 180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未 満	1	孔			第3号施工 P
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直 管 φ100×4000 (エポキシ粉体塗装)		本			
	1				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 2受T字 管 φ250×φ100		個			
	1				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ100×90°		個			
	3				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合材料 φ100		個			
	9				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ソフトシル仕切弁(両 受) φ100 10K		基			
	1				
ｼﾞ式弁筐 U-41 ノカットｼﾞ式ノ市章入、管種・口径表示		個			
	1				
ｼﾞ式弁筐用台座 コンクリート製 A-1		個			
	1				
合 計		個所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 100mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	3.5	m			第56号施工表
鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機) 100mm	4	口			第57号施工表
鋳鉄管布設 GX形継手接合 100mm, P-Link、G-Linkの接合無, 異形管, 無	9	口			第58号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 100mm以下, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	1	基			第59号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有	1	箇所			第52号施工表
管明示テープ工 DIP-GX φ 100 材工共 4箇所/本 天端明示無	0.7	m			第1号特殊施工
管明示シート工 材工共	3	m			第32号特殊施工
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.3	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.5	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	3	m2			第54号施工表
上層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	3	m2			第55号施工表
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, フライムコート(PK-3), 有	3	m2			第24号施工表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔 機) 110mm以上128mm未満, 50mm以上200mm未 満	1	孔			第4号施工 P
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 直管 φ75×5000		本			
	1				
配水用ポリエチレン管 EF両受チー ズ φ150×φ75		個			
	1				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ75		個			
	3				
配水用ポリエチレン管 EF両受ベン ド φ75×90°		個			
	3				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付ソフトシル仕 切弁 φ75		個			
	1				
ｼﾞ式弁筐 U-41 ノカットｼﾞ式ノ市章入、管種・口径表示		個			
	1				
ｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 A-1		個			
	1				
合 計		個所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管(融着接合) 布設 据付工 75mm, 無		m			第61号施工表
	3.5				
ポリエチレン管切断工 75mm, 無		口			第62号施工表
	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無		箇所			第63号施工表
	4				
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無		箇所			第64号施工表
	6				
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横) 人力 設置, 75mm, 無		基			第65号施工表
	1				
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有		箇所			第52号施工表
	1				
管明示テープ工 φ75 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第33号特殊施工
	0.7				
管明示シート工 材工共		m			第32号特殊施工
	3				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.3	m3			第5号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.5	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=20cm)		m2			第54号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	3				
上層路盤工 (t=20cm)		m2			第55号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	3				
舗装工(人力)		m2			第24号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物, フライムコート(PK-3), 有	3				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔			第5号施工 P
64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ50 L=5000	1	本			
サドル付分水栓 ボール式 鋳鉄用 φ250×φ50 可撓式継手含む 取出部の継手パッキンは金属入	1	個			
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ50	3	個			
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ50	2	個			
PE挿し口付きボールバルブ φ50	1	個			
乙止水栓筐 塩化ビニル製 φ100×H450~600スライト式	1	個			
PVジョイント φ50 異種管用継手 ポリ管・塩化ビニル管用メカニカル形	1	個			
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ50	1	個			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み 鋳鉄管, 50mm, 250mm, 無	1	箇所			第66号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 据付工 50mm, 無	4.5	m			第67号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	3	箇所			第68号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 50mm, 1口継手, 無	2	箇所			第69号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手) 布設 継手工 50mm, 無	1	口			第70号施工表
ポリエチレン管切断工 50mm, 無	4	口			第71号施工表
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 無, 無	1	口			第72号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	1	口			第73号施工表
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	2	口			第74号施工表
止水栓取付け 全工程, PP用, 50mm, 無	1	箇所			第75号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第32号特殊施工
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2.0	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
掘削 土砂, 現場制約あり	0.1	m3			第6号施工P
人力積込 土砂	0.1	m3			第7号施工P
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.6	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻（機械投入人力転圧）		m3			第5号特殊施工
	0.4				
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40，20 m3/100m2		m2			第54号施工表
	2.0				
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整碎石 RM-40，20 m3/100m2		m2			第55号施工表
	2.0				
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物，プライムコート(PK-3)，有		m2			第24号施工表
	2.0				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ25 L=5000	1	本			
サドル付分水栓 ボール式 鋳鉄用 φ250×φ25 可撓式継手含む 取出部の継手パッキンは金属入	1	個			
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ25	3	個			
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ25	2	個			
PE挿し口付きボールバルブ φ25	1	個			
乙止水栓筐 塩化ビニル製 φ100×H450~600スライド式	1	個			
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ20	1	個			
PVジョイント φ25 異種管用継手 ポリ管・塩化ビニル管用メカニカル形	1	個			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み 鋳鉄管, 25mm, 250mm, 無	1	箇所			第76号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 据付工 25mm, 無	4.5	m			第77号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	3	箇所			第78号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 25mm, 1口継手, 無	2	箇所			第79号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手) 布設 継手工 50mm, 無	1	口			第70号施工表
硬質塩化ビニル管 布設 RR継手工 50mm, 無, 無	1	口			第72号施工表
ポリエチレン管 切断工 25mm, 無	4	口			第80号施工表
硬質塩化ビニル管 布設 TS継手工 20mm, 無	1	口			第81号施工表
硬質塩化ビニル管 切断 20mm, 無	2	口			第82号施工表
止水栓取付け 全工程, PP用, 25mm, 無	1	箇所			第83号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第32号特殊施工
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
掘削 土砂, 現場制約あり	0.1	m3			第6号施工P
人力積込 土砂	0.1	m3			第7号施工P
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.5	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻（機械投入人力転圧）		m3			第5号特殊施工
	0.4				
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40，20 m3/100m2		m2			第54号施工表
	2.0				
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整碎石 RM-40，20 m3/100m2		m2			第55号施工表
	2.0				
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物，プライムコート(PK-3)，有		m2			第24号施工表
	2.0				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ50 L=5000		本			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFフラグ付きサドル φ150×φ50		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ50		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ50		個			
	2				
PE挿し口付きボールバルブ φ50		個			
	1				
乙止水栓筐 塩化ビニル製 φ100×H450~600スライド式		個			
	1				
PVジョイント φ50 異種管用継手 ポリ管・塩化ビニル管用メカニカル形		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ40		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 150mm, 無	1	箇所			第84号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 据付工 50mm, 無	4.5	m			第67号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	3	箇所			第68号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 50mm, 1口継手, 無	2	箇所			第69号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手) 布設継手工 50mm, 無	1	口			第70号施工表 φ 50以下
ポリエチレン管切断工 50mm, 無	4	口			第71号施工表
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 無, 無	1	口			第72号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	1	口			第73号施工表
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	2	口			第74号施工表
止水栓取付け 全工程, PP用, 50mm, 無	1	箇所			第75号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第32号特殊施工
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2.0	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
掘削 土砂, 現場制約あり	0.1	m3			第6号施工P
人力積込 土砂	0.1	m3			第7号施工P
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.6	m3			第6号特殊施工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻（機械投入人力転圧）		m3			第5号特殊施工
	0.4				
下層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40，20 m3/100m2		m2			第54号施工表
	2.0				
上層路盤工（t=20cm） 2 層，1.8m未満，再生粒度調整碎石 RM-40，20 m3/100m2		m2			第55号施工表
	2.0				
舗装工(人力) 50 mm，車道及び路肩，粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物，プライムコート(PK-3)，有		m2			第24号施工表
	2.0				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 直管 φ25 L=5000		本			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFフラグ付きサドル φ150×φ25		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ25		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EF90° エルボ φ25		個			
	2				
PE挿し口付きボールバルブ φ25		個			
	1				
乙止水栓筐 塩化ビニル製 φ100×H450~600スライド式		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ20		個			
	1				
PVジョイント φ25 異種管用継手 ポリ管・塩化ビニル管用メカニカル形		個			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 25mm, 150mm, 無	1	箇所			第85号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 据付工 25mm, 無	4.5	m			第77号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	3	箇所			第78号施工表
ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 25mm, 1口継手, 無	2	箇所			第79号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手) 布設 継手工 50mm, 無	1	口			第70号施工表
硬質塩化ビニル管 布設 RR継手工 50mm, 無, 無	1	口			第72号施工表
ポリエチレン管 切断工 25mm, 無	4	口			第80号施工表
硬質塩化ビニル管 布設 TS継手工 20mm, 無	1	口			第81号施工表
硬質塩化ビニル管 切断 20mm, 無	2	口			第82号施工表
止水栓取付け 全工程, PP用, 25mm, 無	1	箇所			第83号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工 材工共		m			第32号特殊施工
	4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.01	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	2	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	2	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	2	m3			第4号特殊施工
掘削 土砂, 現場制約あり	0.1	m3			第6号施工P
人力積込 土砂	0.1	m3			第7号施工P
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	0.5	m3			第6号特殊施工

第37号一位代価表

管路土工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻 (機械投入人力転圧)		m3			第5号特殊施工
	0.4				
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2		m2			第54号施工表
	2.0				
上層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2		m2			第55号施工表
	2.0				
舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有		m2			第24号施工表
	2.0				
合 計		箇所			

第38号一位代価表

既設管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VSキャップ φ100 離脱防止付 塩化ビニル管用カニカル形帽		個			
	2				
撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管) 100mm, 無		m			第86号施工表
	100				
硬質塩化ビニル管(撤去)切断 100mm, 無		口			第87号施工表
	17				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレーン付トラッ ク4t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第88号施工表
ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 1号, 有	2	箇所			第89号施工表
消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単 口, 無	1	箇所			第90号施工表
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形 3 号 調整リングH50、上 部H200、下部H200、底版H40	1	箇所			第14号特殊施工
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 100mm, 有, 無	2	口			第92号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	200	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.3	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	60	m2			第12号施工表
As殻運搬処理	3	m3			第3号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	70	m3			第16号施工表
発生土運搬処理	70	m3			第4号特殊施工
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	50	m3			第6号特殊施工
下層路盤工 (t=30cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシューレン RC-40, 30 m3/100m2	60	m2			第93号施工表

第40号一位代価表

管路土工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t=20cm)		m ²			第55号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m ³ /100m ²	60				
舗装工(人力)		m ²			第24号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	60				
合 計		m			
	(1		当り		

第41号一位代価表

既設管撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VSキャップ φ75		個			
離脱防止付 塩化ビニル管用メカニカル形帽	2				
撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管)		m			第44号施工表
75mm, 無	100				
硬質塩化ビニル管(撤去)切断		口			第45号施工表
75mm, 無	17				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレーン付トラッ ク4t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第88号施工表
ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 1号, 有	2	箇所			第89号施工表
消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単 口, 無	1	箇所			第90号施工表
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形 3 号 調整リングH50、上 部H200、下部H200、底版H40	1	箇所			第14号特殊施工
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無	2	口			第37号施工表
合 計		式			

第43号一位代価表

管路土工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m ³ ，排出ガス対策型(第2次基準値)		m ³			第16号施工表
	20				
発生土運搬処理		m ³			第4号特殊施工
	20				
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)		m ³			第6号特殊施工
	20				
合 計		m			
	(1		当り		

第44号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計		式			

第9502号一位代価表

数量計算

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
合 計		式			

第9503号一位代価表

通水試験

2,000.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要), 無		日			第94号施工表
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要)，無		日			第94号施工表
合 計		m			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械

10.00 m 当り

(WJ102010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 使用機械
J08 配管工労務単価補正

入力名称
250mm
クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1.00 時間 当り

(WJ802013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			
合 計	1	時間	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 GX形継手接合

1.00 口 当り

(WJ102075)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	P-Link、G-Linkの接合無
J03	管種	直管
J04	配管工労務単価補正	無

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 GX形継手接合

1.00 口 当り

(WJ102075)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	250mm
J02	接合区分	P-Link、G-Linkの接合無
J03	管種	異形管
J04	配管工労務単価補正	無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機)

1.00 口 当り

(WJ107020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
250mm

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄布設 NS・SII・GX継手挿口加工

1.00 口 当り

(WJ102080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 継手区分
J02 方式
J03 呼び径
J04 配管工労務単価補正

入力名称
GX形継手
タッピソねじ式
250mm
無

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)

1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 呼び径
 J04 使用機械
 J10 配管工労務単価補正

入力名称
 設置
 250mm
 クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
 無

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)

ねじ式弁筐設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ねじ式弁筐種類
 J03 底版の有無

入力名称
 設置
 A・B形 4号
 有

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 鑄鉄管(撤去)切断 1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
カッター損料		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	鑄鉄(FC)
J02	カッター種類	エンジンカッター使用
J03	呼び径	250mm

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 鑄鉄管布設 管明示テープ工 100.00 m 当り

(WJ102130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径・寸法	φ 250mm×5000mm
J02	天端明示作業の有無	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 管明示シート工

100.00 m 当り

(WJ102140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホフ舗装版直接掘削・積込

100.00 m2 当り

(WJ501040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホフ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)		時間			第13号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 舗装厚
J02 バックホフ機種
J03 バックホフ規格

入力名称
0cm超え10cm以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 1.00 時間 当り

(WJ501041)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称 入力名称

J01 バックホウ機種 クローラ型山積0.28m3

J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理 10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第15号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称

J01 施工区分 As塊・Co塊(無筋)

J02 ダンプトラック規格 4t積

J03 積込機種 バックホウ山積0.28m3

J04 DID区間の有無 有

J12 運搬距離(4t) 山積0.28m3 12.0km以下

J19 タイヤ損耗費 良好

J20 処分費計上の有無 無

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運転 4t

1.00 日 当り

(WJ501031)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ掘削積込

100.00 m3 当り

(WJ501010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第17号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理 10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第15号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土砂
J02	ダンプトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホウ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3	9.0km以下
J19	DID有 タイヤ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転 1.00 日 当り

(WJ501022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
タンパ 運転		日			第21号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	2 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04	路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転

1.00 日 当り

(WJ501052)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
合 計	1	日	当り		

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工 100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
クワ 運転		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04	路盤材設計量	30 m3/100m2

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)路盤工100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	25.400	m3			
クワ 運転		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01

J02

J03

J04

条件名称
施工層数
施工幅
路盤材料
路盤材設計量

入力名称
2 層
1.8m未満
再生粒度調整碎石 RM-40
20 m3/100m2

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 舗装工(人力)

100.00 m2 当り

(WJ501080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ロー運転		日			第25号施工表
振動コンパクタ運転		日			第26号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 1層当り仕上り厚
J02 歩車道区分
J03 アスファルト混合物
J04 瀝青材料
J05 砂の散布有無

入力名称
50 mm
車道及び路肩
粗粒度及び密粒度アスファルト混合物
プライムコート(PK-3)
有

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WJ501081)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動コンパクタ運転

1.00 日 当り

(WJ501082)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	継手口	1口継手
J03	配管工労務単価補正	無

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	継手口	2口継手(標準)
J03	配管工労務単価補正	無

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工

1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工

1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有
J03	配管工労務単価補正	無

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタライ弁設置(縦・横)人力

1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	150mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁筐設置 1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

入力名称

J01 作業区分

設置

J02 ねじ式弁筐種類

A・B形 1号

J03 底版の有無

有

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 管明示テープ工 100.00 m 当り

(WJ105060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称

入力名称

J01 呼び径

φ 150mm

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 舗装工(人力)

100.00 m2 当り

(WJ501080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
アスファルト混合物	17.602	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ロー運転		日			第25号施工表
振動コンパクタ運転		日			第26号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 1層当り仕上り厚
J02 歩車道区分
J03 アスファルト混合物
J04 瀝青材料
J05 砂の散布有無

入力名称
70 mm
車道及び路肩
粗粒度及び密粒度アスファルト混合物
プライムコート(PK-3)
有

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ104010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有
J03	配管工労務単価補正	無

硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタライ弁設置(縦・横)人力

1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置・撤去
J02	呼び径	75mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	筐のみ取付け
J03	呼び径	50mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 排水分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	ビニル管
J02	分水栓呼び径	50mm
J03	配水管呼び径	75mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩ビ管布設 管明示テープ工

100.00 m 当り

(WJ104050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径・寸法	φ 75mm×5000mm

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管) 10.00 m 当り

(WJ109230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管(撤去)切断 1.00 口 当り

(WJ109160)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 フランジ継手接合 1.00 口 当り

(WJ102050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
ボルト	4.000	本			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

J01

J02

J03

条件名称
管の規格
呼び径
配管工労務単価補正

入力名称
JWWA 7.5K
75(80)mm
無

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 消火栓設置

1.00 箇所 当り

(WJ108070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口
J04	配管工労務単価補正	無

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械

10.00 m 当り

(WJ102010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J08	配管工労務単価補正	無

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機)

1.00 口 当り

(WJ107020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機 機械損料 φ 150		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称
J01 呼び径 150mm

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 GX形継手接合

1.00 口 当り

(WJ102075)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称
J01 呼び径 150mm
J02 接合区分 P-Link、G-Linkの接合無
J03 管種 異形管
J04 配管工労務単価補正 無

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)

1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	150mm
J04	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J10	配管工労務単価補正	無

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁筐設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ねじ式弁筐種類	A・B形 3号
J03	底版の有無	有

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) 鑄鉄管布設 管明示テープ工

100.00 m 当り

(WJ102130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径・寸法	φ150mm×5000mm
J02 天端明示作業の有無	有

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
クワ 運転		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工層数	2 層
J02 施工幅	1.8m未満
J03 路盤材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04 路盤材設計量	20 m3/100m2

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表)路盤工100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	25.400	m3			
クハ 運転		日			第21号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

J01 施工層数

J02 施工幅

J03 路盤材料

J04 路盤材設計量

入力名称

2 層

1.8m未満

再生粒度調整碎石 RM-40

20 m3/100m2

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 10.00 m 当り

(WJ102010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J08	配管工労務単価補正	無

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機) 1.00 口 当り

(WJ107020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 溝切加工機 機械損料 φ 100		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 GX形継手接合

1.00 口 当り

(WJ102075)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称	入力名称
J01 呼び径	100mm
J02 接合区分	P-Link、G-Linkの接合無
J03 管種	異形管
J04 配管工労務単価補正	無

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)

1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	設置
J02 呼び径	100mm以下
J04 使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J10 配管工労務単価補正	無

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表) 鑄鉄管布設 管明示テープ 工 100.00 m 当り

(WJ102130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径・寸法	φ100mm×4000mm
J02	天端明示作業の有無	有

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 配管工労務単価補正

入力名称

75mm

無

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 継手口

J03 配管工労務単価補正

入力名称

75mm

2口継手(標準)

無

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	継手口	1口継手
J03	配管工労務単価補正	無

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタライ弁設置(縦・横)人力

1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	75mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表) 排水分水栓建込み 1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	鋳鉄管
J02	分水栓呼び径	50mm
J03	配水管呼び径	250mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 継手口

J03 配管工労務単価補正

入力名称

50mm

2口継手(標準)

無

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 継手口

J03 配管工労務単価補正

入力名称

50mm

1口継手

無

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称

入力名称

J01 呼び径50mm

J02 離脱防止金具の使用の有無無

J03 配管工労務単価補正無

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称

入力名称

J01 呼び径50mm

J02 配管工労務単価補正無

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	50mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0076 号 一位代価表(施工歩掛表) 排水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	配水管種	鋳鉄管
J02	分水栓呼び径	25mm
J03	配水管呼び径	250mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0077 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工

10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
 J01 呼び径
 J02 継手口
 J03 配管工労務単価補正

入力名称
 25mm
 2口継手(標準)
 無

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
 J01 呼び径
 J02 継手口
 J03 配管工労務単価補正

入力名称
 25mm
 1口継手
 無

第 0080 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0082 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断

1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	20mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	全工程
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	25mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0084 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 配水管種	ポリエチレン管
J02 分水栓呼び径	50mm
J03 配水管呼び径	150mm
J04 配管工労務単価補正	無

第 0085 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 配水管種	ポリエチレン管
J02 分水栓呼び径	25mm
J03 配水管呼び径	150mm
J04 配管工労務単価補正	無

第 0086 号 一位代価表(施工歩掛表)撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管)10.00 m 当り

(WJ109230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称

入力名称

J01 呼び径

100mm

J02 配管工労務単価補正

無

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表)硬質塩化ビニル管(撤去)切断1.00 口 当り

(WJ109160)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称

入力名称

J01 呼び径

100mm

J02 配管工労務単価補正

無

第 0088 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)

1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	100mm以下
J04	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J10	配管工労務単価補正	無

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁筐設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	ねじ式弁筐種類	A・B形 1号
J03	底版の有無	有

第 0090 号 一位代価表(施工歩掛表) 消火栓設置 1.00 箇所 当り
(WJ108070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	施工条件	機械施工(標準)
J03	消火栓規格	地下式 単口
J04	配管工労務単価補正	無

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理 10.00 m3 当り
(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第15号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	As塊・Co塊(無筋)
J02	ダンプトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホウ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3	9.0km以下
J19	DID有	
J19	タイヤ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工

1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	100mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有
J03	配管工労務単価補正	無

第 0093 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
クンバ 運転		日			第21号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04	路盤材設計量	30 m3/100m2

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表) 通水試験工(径800mm以下) 1.00 日 当り

(WJ401010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称

J01 給水車注水有無

J02 配管工労務単価補正

入力名称

無(既設管と連絡して給水車不要)

無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 DIP-GXφ100
PJ1016

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設 管明示テープ工 φ100mm×4000mm, 有	m				第60号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		41.7			
合 計	1	m	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) As殻運搬処理
PJ0030

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
As塊運搬処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, ハック材山 積0.28m3, 有, 12.0km以下, 良好, 無	m3				第14号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 発生土運搬処理
PJ1060

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬処理 土砂, 4t積, ハック材山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第18号施工表
		100			
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3				
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械投入人力転圧)
PJ0010

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3				第2号施工P
		100			
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合 計	1	m3	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)

PJ0020

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間				第17号施工表
タンク 運転	日				第19号施工表
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25	m3				
		125			
合 計	1	m3	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 DIP-GXφ150
PJ1014

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設 管明示テープ工 φ150mm×5000mm, 有	m				第53号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		63.7			
合 計	1	m	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 HPPEφ150
PJ1015

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ150mm	m				第34号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		67.8			
合 計	1	m	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄蓋設置
PJ0490

消火栓用 円形3号 500mm

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) レジンコンクリート製ボックス撤去
PJ0340

円形 3 号 調整リングH50、上部H200、下部H200、底版H40

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 円形 3 号 調整リング φ 500	人				
普通作業員 円形 3 号 上部 φ 500	人				
普通作業員 円形 3 号 下部 φ 500	人				
普通作業員 円形 3 号 底版 φ 500	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
Con殻運搬・処分	m3				第15号特殊施工
		0.08			
合 計	1	箇所	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) Con殻運搬・処分
PJ0350

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, ハック材山 積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第91号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃 材[無筋]	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 φ 250
PJ0008

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ 年号入り W30	m				
		102.5			
鋳鉄管布設 管明示テープ工 φ 250mm×5000mm, 無	m				第10号施工表
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示シート工
PJ0002

材工共

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明示シート 市名・市章・連絡先入り W150 2倍折込	m				
		100			
管明示シート工	m				第11号施工表
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 HIVP φ 75
PJ1018

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管布設 管明示テープ工 φ 75mm×5000mm	m				第43号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		33.9			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.570%, 労86.790%, 材 3.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.96		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.61		K2
普通作業員		53.01		R1
特殊作業員		25.36		R2
運転手(特殊)		8.42		R3
軽油		2.8		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り

(CB224430) 施工P(機 2.090%, 労46.740%, 材51.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.07		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.63		K2
特殊作業員		26.8		R1
普通作業員		7.31		R2
土木一般世話役		3.89		R3
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード		49.06		Z1
ガソリン レギュラー		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	180mm以上200mm以下
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り

(CB224430) 施工P(機 2.580%, 労57.770%, 材39.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.32		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.78		K2
特殊作業員		33.15		R1
普通作業員		9.03		R2
土木一般世話役		4.8		R3
ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード		37.03		Z1
ガソリン レギュラー		2.13		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	110mm以上128mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 3.010%, 労67.450%, 材29.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.54		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.91		K2
特殊作業員		38.7		R1
普通作業員		10.54		R2
土木一般世話役		5.61		R3
ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード		26.49		Z1
ガソリン レギュラー		2.48		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	削孔径	64mm以上77mm未満
	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削 1 m3 当り

(CB210100) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	現場制約あり

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 人力積込 1 m3 当り

(CB210830) 施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質等区分	土砂

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 250mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ102010
第0002号施工表	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		WJ802013
第0003号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link、G-Linkの接合無, 直管, 無	口		WJ102075
第0004号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 250mm, P-Link、G-Linkの接合無, 異形管, 無	口		WJ102075
第0005号施工表	鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機) 250mm	口		WJ107020
第0006号施工表	鋳鉄布設 NS・SII・GX継手挿口加工 GX形継手, タッピンねじ式, 250mm, 無	口		WJ102080
第0007号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 250mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0008号施工表	ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 4号, 有	箇所		WJ108130
第0009号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 鋳鉄(FC), エンジンカッター使用, 250mm	口		WJ109010
第0010号施工表	鋳鉄管布設 管明示テープ工 φ250mm×5000mm, 無	m		WJ102130
第0011号施工表	管明示シート工	m		WJ102140

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下，クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0013号施工表	バックホ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501041
第0014号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋)，4t積，バックホ山積0.28m3，有，12.0km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0015号施工表	ダンプトラック運転 4t 良好	日		WJ501031
第0016号施工表	バックホ掘削積込 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		WJ501010
第0017号施工表	バックホ運転 クローラ型山積0.28m3，排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0018号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 土砂，4t積，バックホ山積0.28m3，有，9.0km以下，良好，無	m3		WJ501030
第0019号施工表	タンバ 運転	日		WJ501022
第0020号施工表	路盤工 2 層，1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40，20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0021号施工表	タンバ 運転	日		WJ501052
第0022号施工表	路盤工 3 層，1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40，30 m3/100m2	m2		WJ501050

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m ³ /100m ²	m ²		WJ501050
第0024号施工表	舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	m ²		WJ501080
第0025号施工表	振動ロータ運転	日		WJ501081
第0026号施工表	振動コンパクタ運転	日		WJ501082
第0027号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 150mm, 無	m		WJ105030
第0028号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0029号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0030号施工表	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 150mm, 無	口		WJ105050
第0031号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 150mm, 有, 無	口		WJ104030
第0032号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 150mm, 無	基		WJ108030
第0033号施工表	ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 1号, 有	箇所		WJ108130

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 150mm	m		WJ105060
第0035号施工表	舗装工(人力) 70 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	m2		WJ501080
第0036号施工表	硬質塩化ビニル管布設 据付工 75mm, 無	m		WJ104010
第0037号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無	口		WJ104030
第0038号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 75mm, 無	口		WJ104020
第0039号施工表	硬質塩化ビニル管切断 75mm, 無	口		WJ107060
第0040号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置・撤去, 75mm, 無	基		WJ108030
第0041号施工表	止水栓取付け 筐のみ取付け, 50mm, 無	箇所		WJ504020
第0042号施工表	サドル分水栓建込み ビニル管, 50mm, 75mm, 無	箇所		WJ504010
第0043号施工表	硬質塩化ビニル管布設 管明示テープ工 φ 75mm×5000mm	m		WJ104050
第0044号施工表	撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管) 75mm, 無	m		WJ109230

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0045号施工表	硬質塩化ビニル管(撤去)切断 75mm, 無	口		WJ109160
第0046号施工表	鋳鉄管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無	口		WJ102050
第0047号施工表	消火栓設置 設置, 機械施工(標準), 地下式 単口, 無	箇所		WJ108070
第0048号施工表	鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ102010
第0049号施工表	鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機) 150mm	口		WJ107020
第0050号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 150mm, P-Link、G-Linkの接合無, 異形管, 無	口		WJ102075
第0051号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0052号施工表	ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有	箇所		WJ108130
第0053号施工表	鋳鉄管布設 管明示テープ工 φ 150mm×5000mm, 有	m		WJ102130
第0054号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0055号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0056号施工表	鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械 100mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ102010
第0057号施工表	鋳鉄管切断・溝切り同時(切断機) 100mm	口		WJ107020
第0058号施工表	鋳鉄管布設 GX形継手接合 100mm, P-Link、G-Linkの接合無, 異形管, 無	口		WJ102075
第0059号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 100mm以下, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0060号施工表	鋳鉄管布設 管明示テープ工 φ100mm×4000mm, 有	m		WJ102130
第0061号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無	m		WJ105030
第0062号施工表	ポリエチレン管切断 75mm, 無	口		WJ107070
第0063号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0064号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0065号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm, 無	基		WJ108030
第0066号施工表	パネル分水栓建込み 鋳鉄管, 50mm, 250mm, 無	箇所		WJ504010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0067号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無	m		WJ105030
第0068号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0069号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0070号施工表	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 50mm, 無	口		WJ105050
第0071号施工表	ポリエチレン管切断 50mm, 無	口		WJ107070
第0072号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 無, 無	口		WJ104030
第0073号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	口		WJ104020
第0074号施工表	硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	口		WJ107060
第0075号施工表	止水栓取付け 全工程, PP用, 50mm, 無	箇所		WJ504020
第0076号施工表	サドル分水栓建込み 铸铁管, 25mm, 250mm, 無	箇所		WJ504010
第0077号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 25mm, 無	m		WJ105030

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0078号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0079号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0080号施工表	ポリエチレン管切断 25mm, 無	口		WJ107070
第0081号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	口		WJ104020
第0082号施工表	硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	口		WJ107060
第0083号施工表	止水栓取付け 全工程, PP用, 25mm, 無	箇所		WJ504020
第0084号施工表	サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 150mm, 無	箇所		WJ504010
第0085号施工表	サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 25mm, 150mm, 無	箇所		WJ504010
第0086号施工表	撤去管吊上積込(硬質塩化ビニル管) 100mm, 無	m		WJ109230
第0087号施工表	硬質塩化ビニル管(撤去)切断 100mm, 無	口		WJ109160
第0088号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレーン付トラッ ク積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0089号施工表	ねじ式弁篋設置 撤去, A・B形 1号, 有	箇所		WJ108130
第0090号施工表	消火栓設置 撤去, 機械施工(標準), 地下式 単口, 無	箇所		WJ108070
第0091号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, ハック材山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0092号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 100mm, 有, 無	口		WJ104030
第0093号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m3/100m2	m2		WJ501050
第0094号施工表	通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要), 無	日		WJ401010
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0003号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0004号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 110mm以上128mm未満, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0005号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	掘削 土砂，現場制約あり	m3		CB210100
第0007号施工P	人力積込 土砂	m3		CB210830

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

R7老朽管(5-328)更新工事(概数設計)

数 量 計 算 書

令 和 7 年 度

春日部市上下水道部工務課

DIP-GX ϕ 250mm 布設工

ϕ 250

数量計算書

土工事費集計表 (DP=0.75m : 100当り)


[illegible]

DIP (GX)

φ 250

数量計算書

土工事費 (DP=0.75m : 100m 当り)

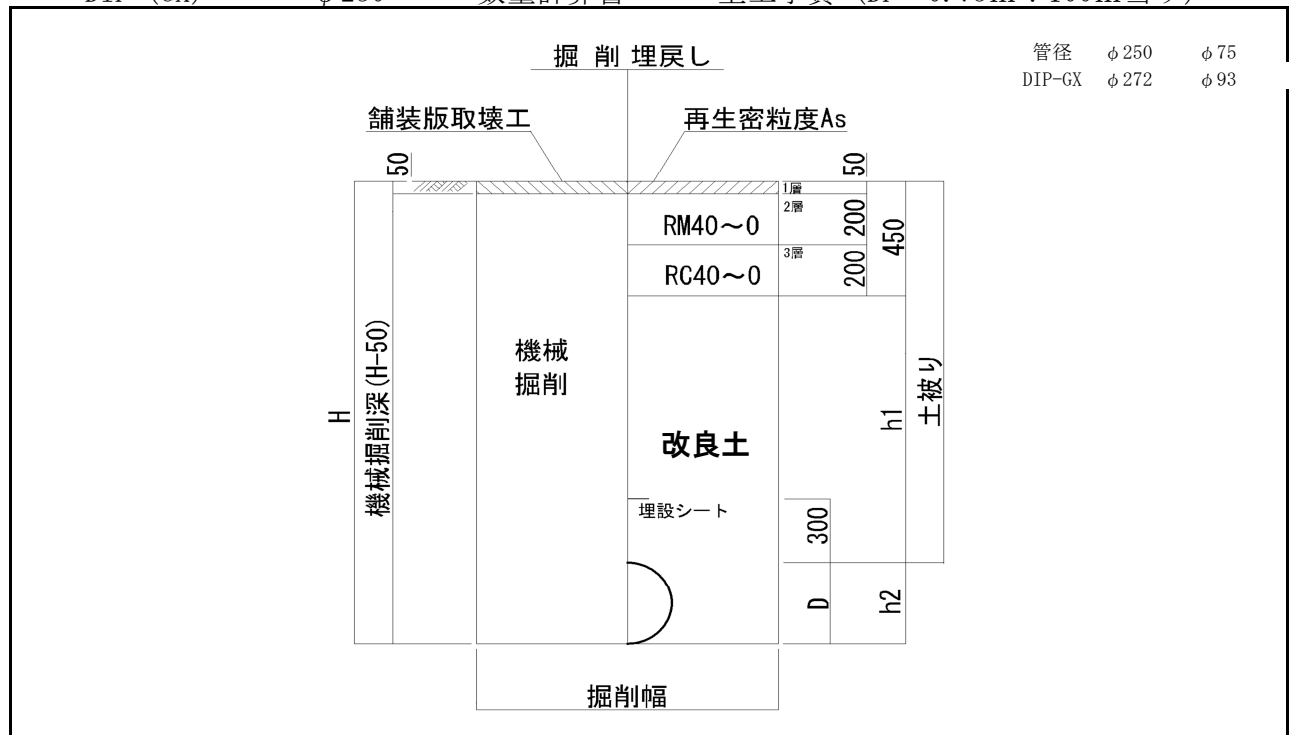

管径 φ 250 φ 75
DIP-GX φ 272 φ 93

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削 W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	人力 W×D×L (m ³)	機械 W×h1×L (m ³)
浅埋	φ 250	0.750	0.600	1.022	0.972	0.272	0.300	100.000	60.000	58.320		16.320	18.000
試掘工 1箇所	φ 75	1.200	2.000	1.200	1.150	0.193	0.457	2.000	4.000	4.600		0.772	1.828
管控除	φ 250		0.272					100.000				-5.808	
舗装切断				2.0×4 100.0×2		8.00 200.00	208.0						
Asガラ処分工				64.000×0.05 =		3.200							
濁水処分量				200.000×0.130/100 =		0.270							
							計	102.000	64.000	62.920		11.284	19.828

HPPE ϕ 150mm 布設工

材料費 (DP=0.75m : 100m 当り)

[illegible]

[illegible]


HPPE

 ϕ 150

数量計算書

土工事費集計表 (DP=0.75m : 100当り)

[illegible]

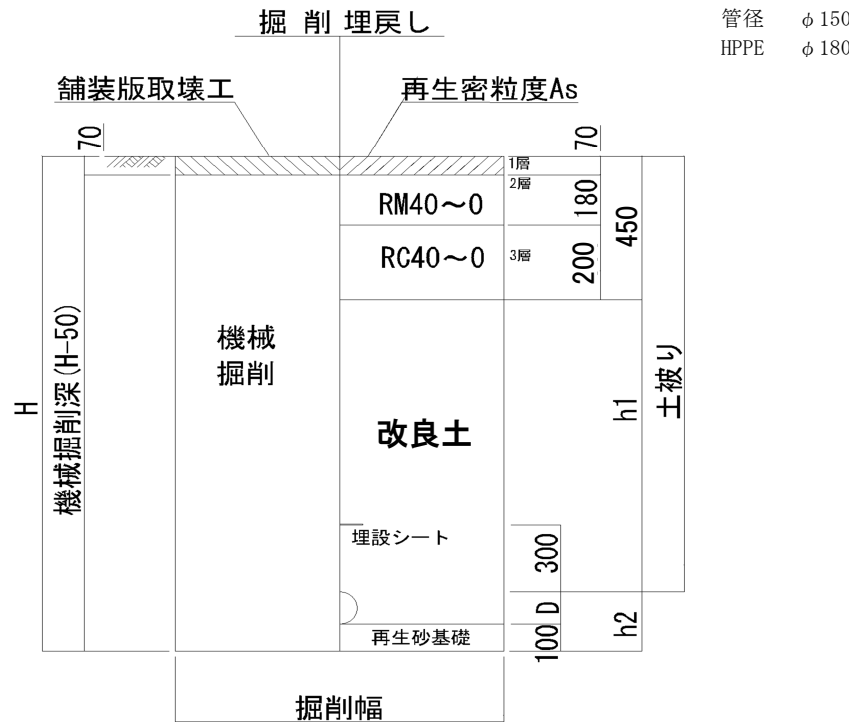

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-70 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-70)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
浅埋	φ 150	0.750	0.600	1.030	0.960	0.280	0.300	100.000	60.000	57.600		16.800	18.000
試掘工 1箇所	φ 150	1.200	2.000	1.200	1.130	0.280	0.370	2.000	4.000	4.520		1.120	1.480
管控除	φ 150		0.180					100.000				-2.543	
舗装切断				2.0×4 100.0×2		8.00 200.00	208.0						
Asガラ処分工				64.000×0.07 =		4.480							
濁水処分量				200.000×0.174/100 =		0.362							
							計	102.000	64.000	62.120		15.377	19.480

不断水割T字管 設置工

不断水割T字管設置工 (材料費)

[illegible]


不斷水割T字管設置工 (勞務費)

[illegible]

不斷水割T字管設置工 (土工事費)

[illegible]

一般市道部
(撤去)

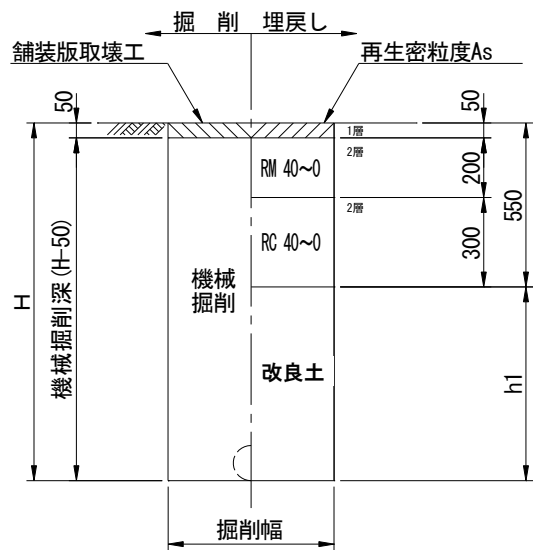

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
既設管	DIP φ 250	0.750	1.600	(管底+400) 1.422	1.372	0.372	0.500	3.772	6.035	8.280		2.245	3.018
既設管	DIP φ 150	0.950	0.600	(管底+300) 1.409	1.339	0.259	0.600	2.459	1.475	1.976		0.382	0.885
既設管	VP φ 75	1.200	0.700	(管底+100) 1.389	1.339	0.189	0.650	1.200	0.840	1.125		0.159	0.546
管控除	φ 250		管外径 0.272					3.772		-0.219			
管控除	φ 150		管外径 0.159					2.459		-0.049			
管控除	φ 75		管外径 0.089					1.200		-0.007			
舗装切断				4.972×2 = 2.459×2 =		9.9 4.9	14.86						
Asガラ処分工				6.875×0.05 = 1.475×0.07 =		0.34 0.10	0.45						
濁水処分量				9.944×0.130/100 = 4.918×0.174/100 =		0.013 0.009	0.02						
							計	4.972 2.459	6.875 1.475	11.106		2.786	4.449

仮設管布設工 HIVP ϕ 75
(100m当り)

材料費

[illegible]

[illegible]

ϕ 75

数量計算書

土工事費集計表 (DP=0.35m : 100当り)

[illegible]

HIVP

φ 75

数量計算書


土工事費

管径 φ 75

HPPE φ 90

一般市道部
(HIVP)

掘削埋戻し

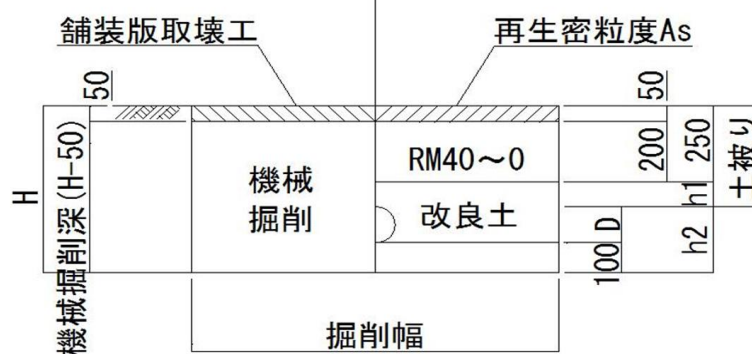


土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
布設	φ 75	0.350	0.600	0.540	0.490	0.190	0.100	100.000	60.000	29.400		11.400	6.000
撤去	φ 75	0.350	0.600	0.440	0.390		0.190	100.000	60.000	23.400			11.400
管控除	φ 75		0.090					100.000		-0.636		-0.636	
舗装切断					100.000×2.00 =	200.0							
Asガラ処分工					120.000×0.05 =	6.000							
濁水処分量					200.000×0.130/100 =	0.260							
							計	200.000	120.000	52.164		10.764	17.400

消火栓設置工 $\phi 250 \times 75\text{mm}$ (DP0.75m)
(1箇所当り)

消火栓設置工 $\phi 150 \times 75\text{mm}$ (DP0.75m)
(1箇所当り)

排泥弁設置工 DIP-GX $\phi 250 \times \phi 150$
(1箇所当り)

土工事費 (DP=0.75m : 1箇所当り)

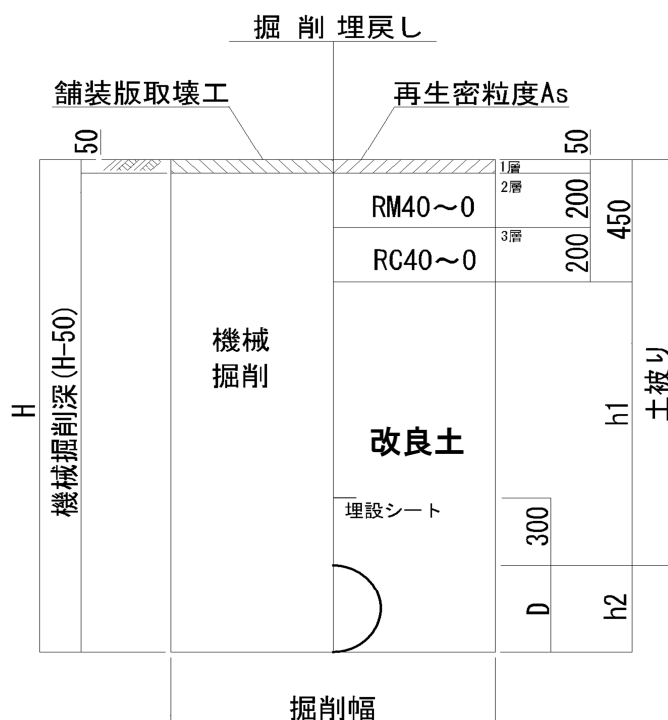


土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h l (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h l×L (m ³)
一般	φ 150	0.750	0.600	0.930	0.880	0.180	0.300	3.000	1.800	1.584		0.324	0.540
管控除	φ 150		0.180					3.000		-0.076		-0.076	
舗装切断													
Asガラ処分工													
濁水処分量													
							計	3.000	1.800	1.508		0.248	0.540

排泥弁設置工 DIP-GX $\phi 250 \times \phi 100$
(1箇所当り)

布設費

[illegible]

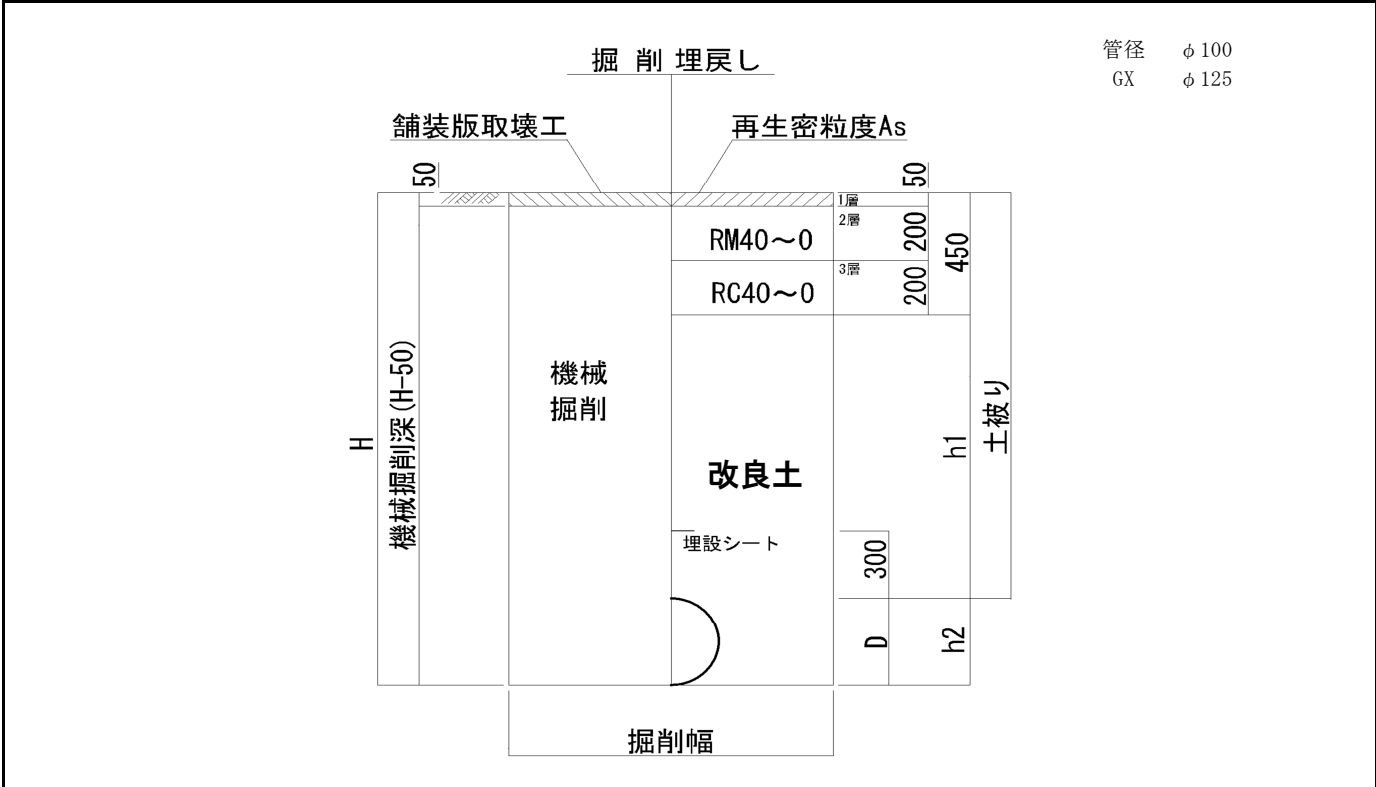

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
一般	φ 100	0.750	0.600	0.875	0.805	0.125	0.300	3.000	1.800	1.449		0.225	0.540
管控除	φ 100		0.125					3.000		-0.037		-0.037	
舗装切断													
Asガラ処分工													
濁水処分量													
							計	3.000	1.800	1.412		0.188	0.540

排泥弁設置工 HPPE $\phi 150 \times \phi 75$
(1箇所当り)

材料費 (DP=0.75m : 1箇所当り)

[illegible]

布設費

[illegible]

土工事費集計表 (DP=0.75m : 1箇所当り)

[illegible]

排泥弁HPPE


φ 75

数量計算書

土工事費 (DP=0.75m : 1箇所当り)

一般市道部
(HPPE)

管径 φ 75
HPPE φ 63

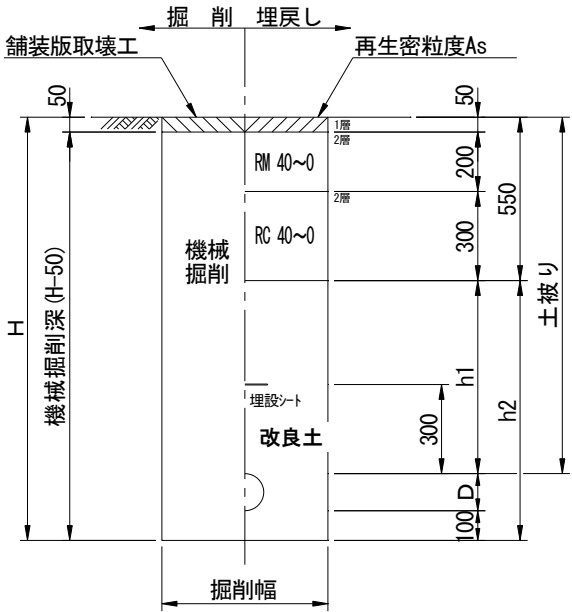

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-50 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
一般	φ 75	0.750	0.600	0.943	0.893	0.193	0.300	3.000	1.800	1.607		0.347	0.540
管控除	φ 75		0.063					3.000		-0.009		-0.009	
舗装切断													
Asガラ処分工													
濁水処分量													
								計	3.000	1.800	1.598	0.338	0.540

給水管接続工 $\phi 250 \times 50\text{mm}$ (乙止栓まで施工)
(1箇所当り)

材料費 (φ50 1箇所当り)

[illegible]

布設費（1箇所当り）


[illegible]

土工事費集計表（1箇所当り）

[illegible]

土工事費 (φ50 1箇所当り)

管径 給水管
PE $\phi 60$

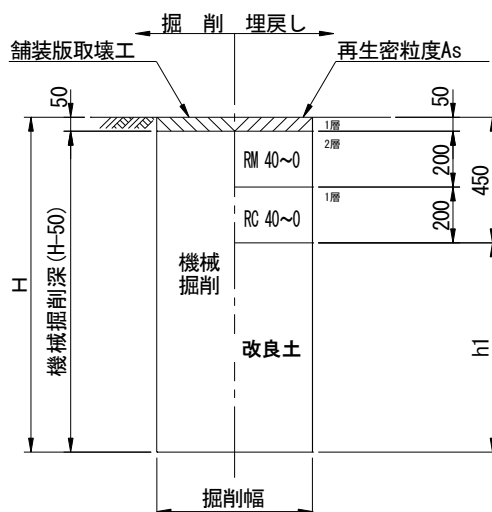

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	人力改良土 (m)	機械改良土 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
											機械	人力	人力	機械
											(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
給水管	φ 50	0.750	0.600	0.910	0.860			0.460	3.000	1.800	1.548		0.241	0.587
給水管	φ 50	0.300	0.300	0.460	0.460			0.460	1.000	0.300		0.138	0.138	
				</										

給水管接続工 $\phi 250 \times 25\text{mm}$ (乙止栓まで施工)
(1箇所当り)

材料費 (φ25 1箇所当り)

[illegible]


布設費（1箇所当り）

[illegible]

土工事費集計表（1箇所当り）

[illegible]

管径	給水管
PE	φ 34

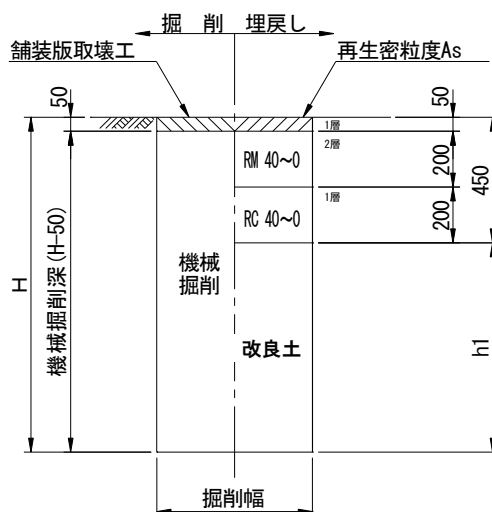

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	人力改良土 (m)	機械改良土 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
											機械	人力	人力	機械
											(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
給水管	φ 25	0.750	0.600	0.884	0.834			0.434	3.000	1.800	1.501		0.241	0.540
給水管	φ 25	0.300	0.300	0.434	0.434			0.434	1.000	0.300		0.130	0.130	
舗装切断			3.000×2 =	6.000										
Asガラ処分工			1.8×0.05=	0.090										
濁水処分量		6.000×0.13/100 =	0.008											
								計	3.000	2.100 1.800	1.501	0.130	(改良土) 0.371	0.540

給水管接続工 $\phi 150 \times 50\text{mm}$ (乙止栓まで施工)
(1箇所当り)

材料費 (φ50 1箇所当り)

[illegible]

布設費（1箇所当り）


[illegible]

土工事費集計表（1箇所当り）

[illegible]

土工事費 (φ50 1箇所当り)

管径	給水管
PE	φ 60

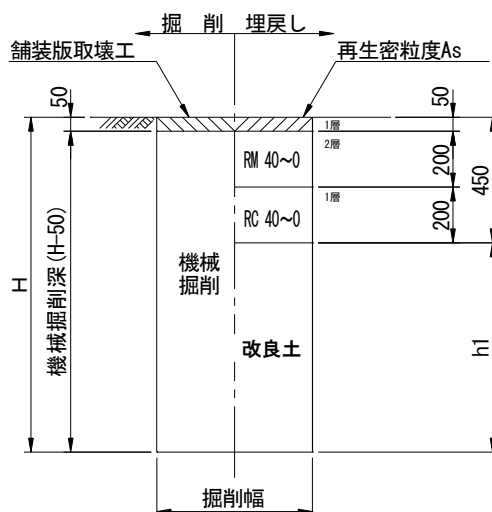

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	人力改良土 (m)	機械改良土 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
											機械	人力	人力	機械
											(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
給水管	φ 50	0.750	0.600	0.910	0.860			0.460	3.000	1.800	1.548		0.241	0.587
給水管	φ 50	0.300	0.300	0.460	0.460			0.460	1.000	0.300		0.138	0.138	
舗装切断			3.000×2 =	6.000										
Asガラ処分工			1.8×0.05=	0.090										
濁水処分量		6.000×0.13/100 =	0.008											
								計	3.000	2.100 1.800	1.548	0.138	(改良土) 0.379	0.587

給水管接続工 $\phi 150 \times 25\text{mm}$ (乙止栓まで施工)
(1箇所当り)

材料費 (φ25 1箇所当り)

[illegible]


布設費（1箇所当り）

[illegible]

土工事費集計表（1箇所当り）

[illegible]

管径	給水管
PE	φ 34

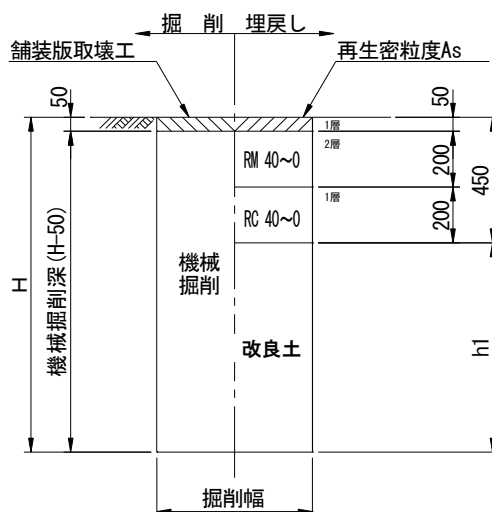

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 (m)	人力掘削深 (m)	人力改良土 (m)	機械改良土 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
											機械	人力	人力	機械
											(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
給水管	φ 25	0.750	0.600	0.884	0.834			0.434	3.000	1.800	1.501		0.241	0.540
給水管	φ 25	0.300	0.300	0.434	0.434			0.434	1.000	0.300		0.130	0.130	
舗装切断			3.000×2 =	6.000										
Asガラ処分工			1.8×0.05=	0.090										
濁水処分量		6.000×0.13/100 =	0.008											
								計	3.000	2.100 1.800	1.501	0.130	(改良土) 0.371	0.540

付 帯 工 (材料費) (φ100VP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]


付 帯 工 (労務費) (φ100VP DP=1.2m:100m当り)

[illegible]

付 帯 工 (土工事費) (φ100VP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]

一般市道部
(撤去)

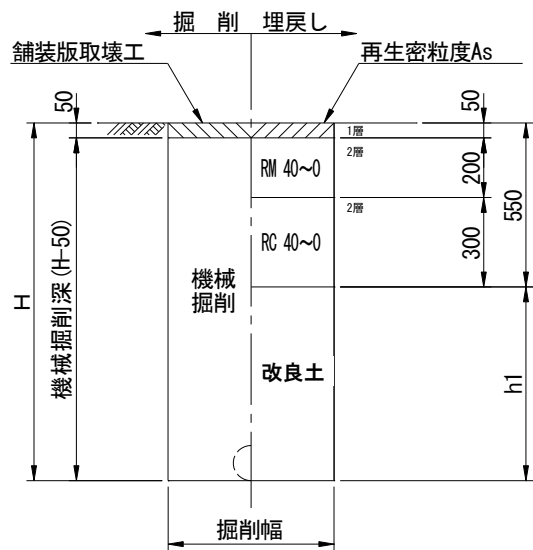

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H-0.05 (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h 1 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
撤去管	VP φ 100	1.200	0.600	1.314	1.264		0.764	100.000	60.000	75.840			45.840
管控除	φ 100		管外径 0.114					100.000		-1.020			
舗装切断				100.000×2 =	200.0								
Asガラ処分工				60.000×0.05 =	3.00								
濁水処分量				200.000×0.130/100 =	0.260								
							計	100.000	60.000	74.820			45.840

付 帯 工 (材料費) (φ75VP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]


付 帯 工 (労務費) (φ75VP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]


付 帯 工 (土工事費) (φ75VP DP=1.2m : 100m当り)

[illegible]


土工事費 (φ75VP DP=1.2m : 100m当り)

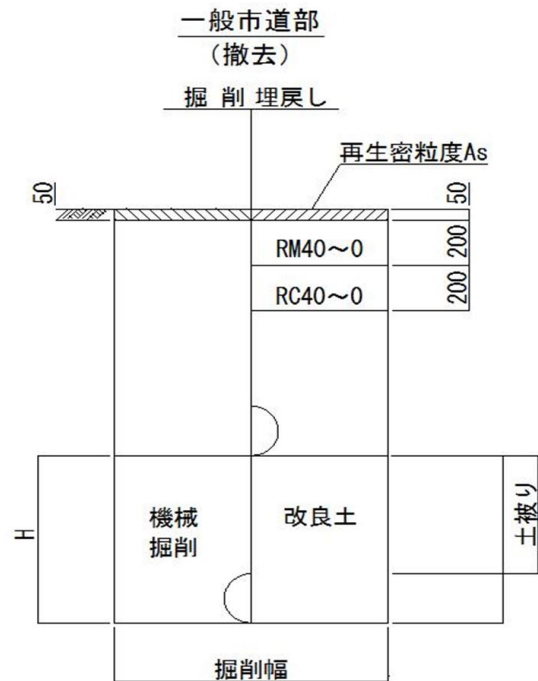


土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 H (m)	人力改良土 D (m)	機械改良土 h l (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量	
										機械掘削		人力	機械
										W×(H-50)×L (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×D×L (m ³)	W×h1×L (m ³)
撤去管	VP φ 75	0.178	0.600	0.267	0.267		0.267	100.000	60.000	16.020			16.020
管控除	φ 75		管外径 0.089					100.000		-0.622			
							計	100.000	60.000	15.398			16.020

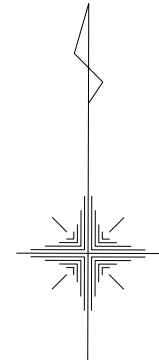

平面図 S=Free

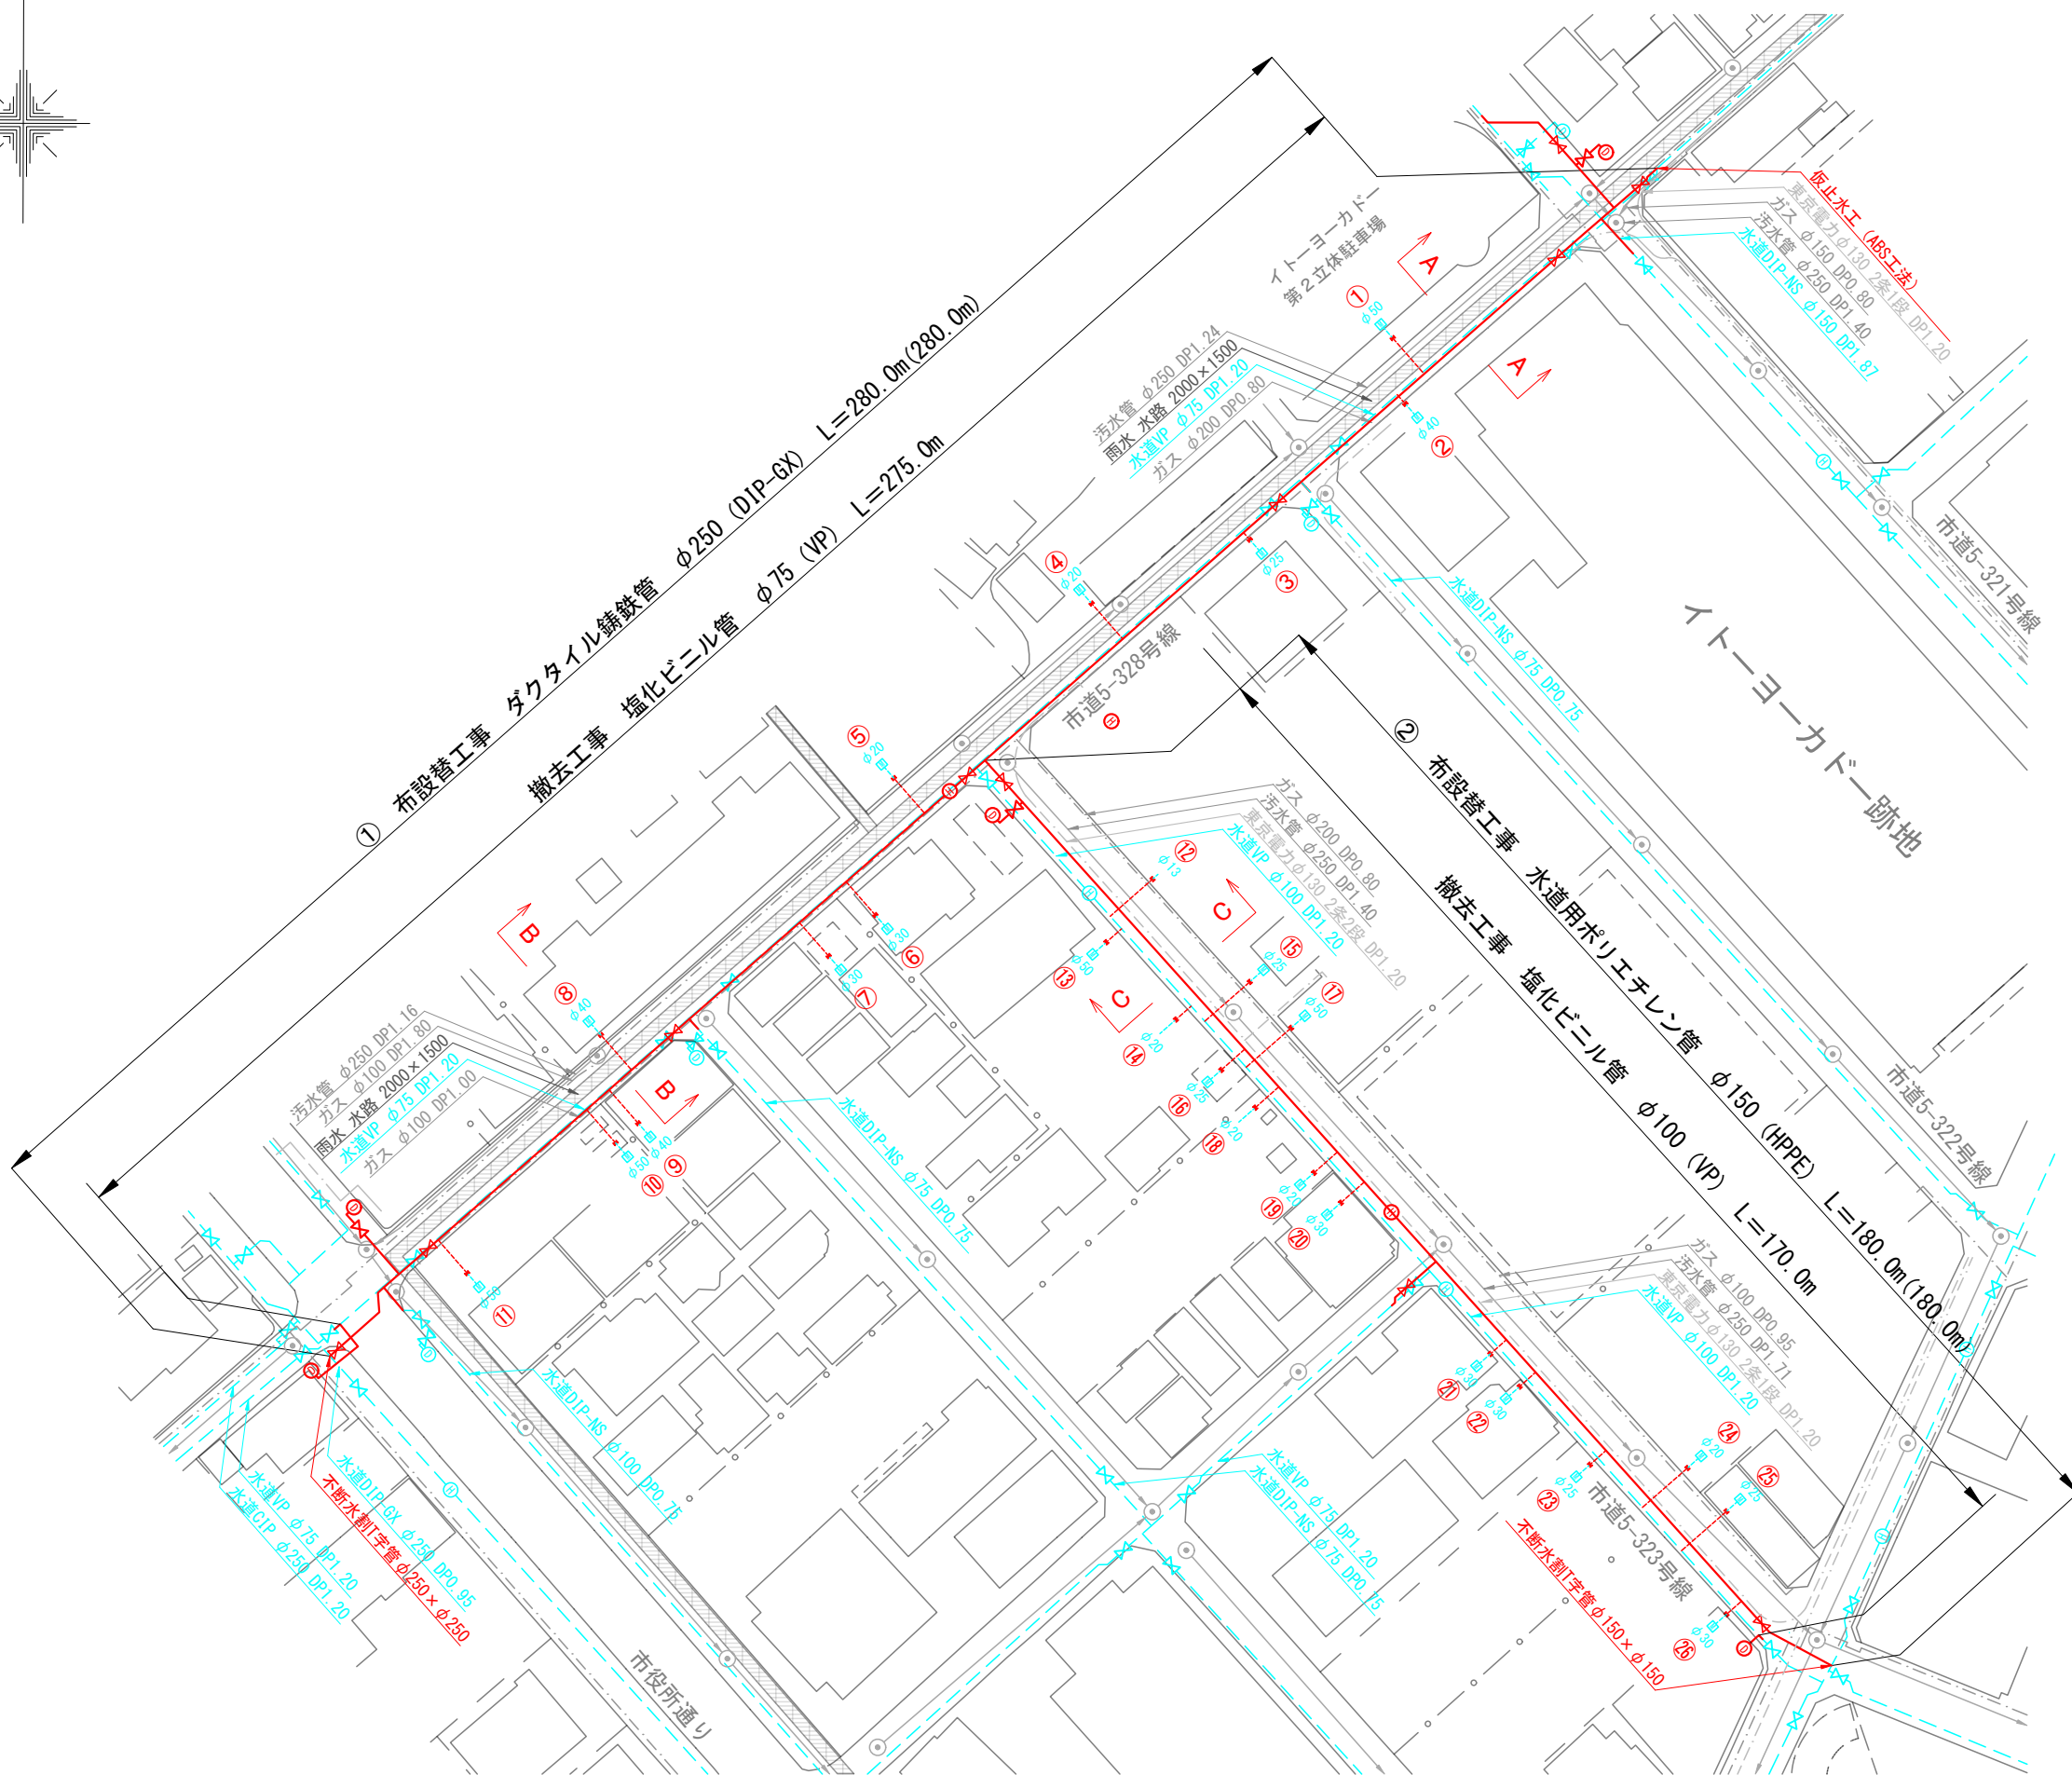

案内図 S=Free

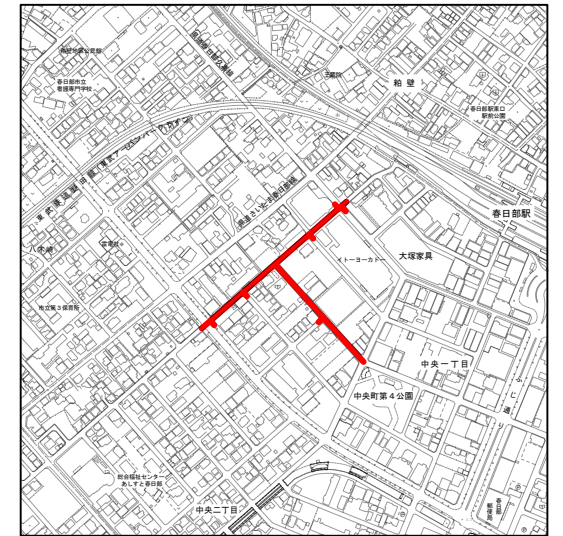


工 事 概 要	
φ250 ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX) 布設工	L= 280.0 m
φ150 ポリエチレン管 (PE) 布設工	L= 180.0 m
φ250 仕切弁設置工	N= 7 基
φ150 仕切弁設置工	N= 2 基
消火栓設置工	N= 2 基
給水管接続工	N= 26 箇所

(参考図)


令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7老朽管 (5-328) 更新工事 (概数設計)			
路 線 名	市道5-328号線外3路線			
工 事 箇 所	春日部市中央一丁目地内			
図 面 名	平面図、案内図			
縮 尺	図 示	図面番号	1/4	

横断面図 S=1 : 50


A - A

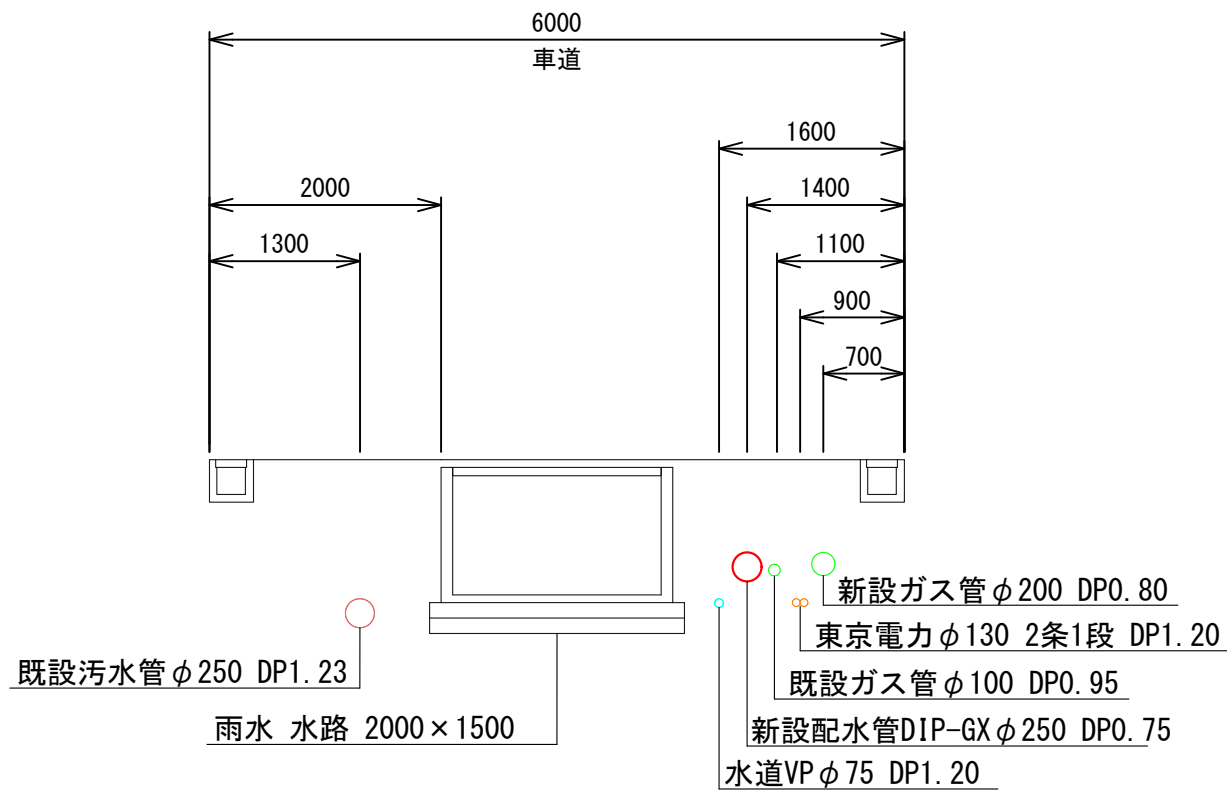


B - B

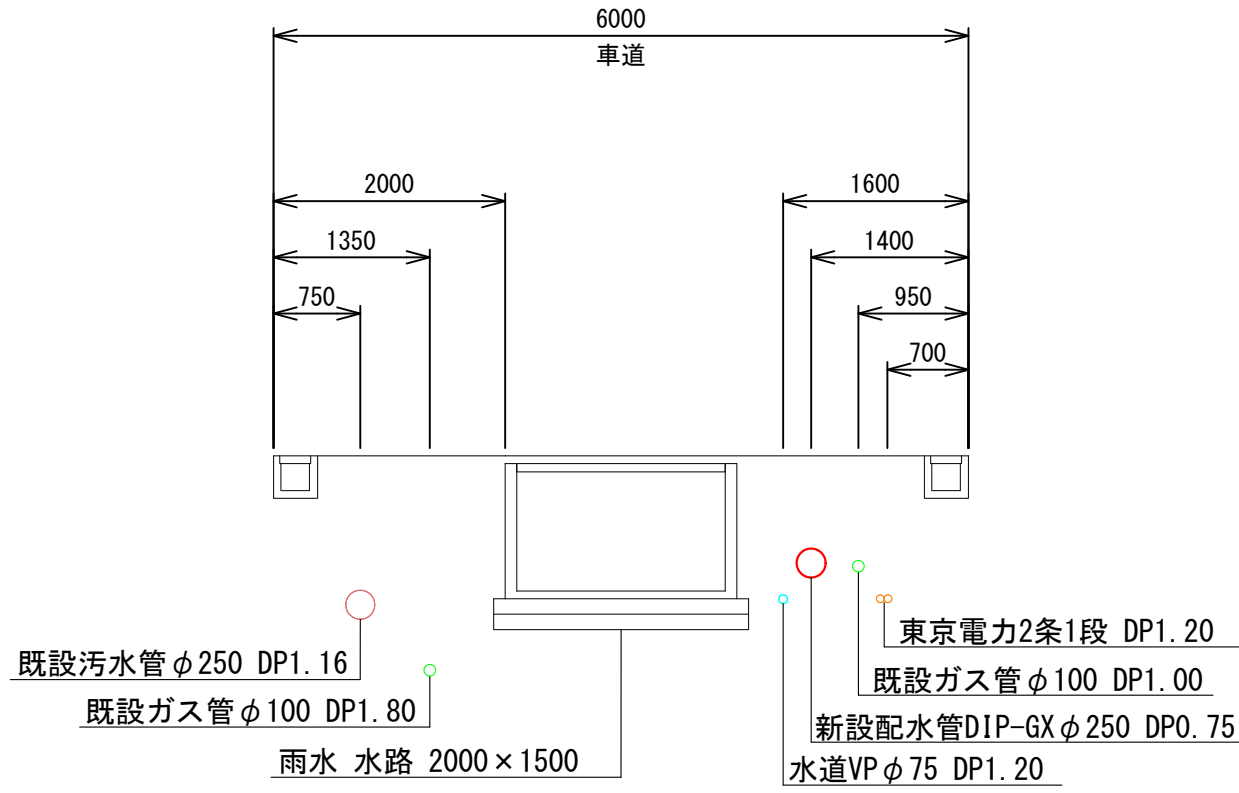

C - C

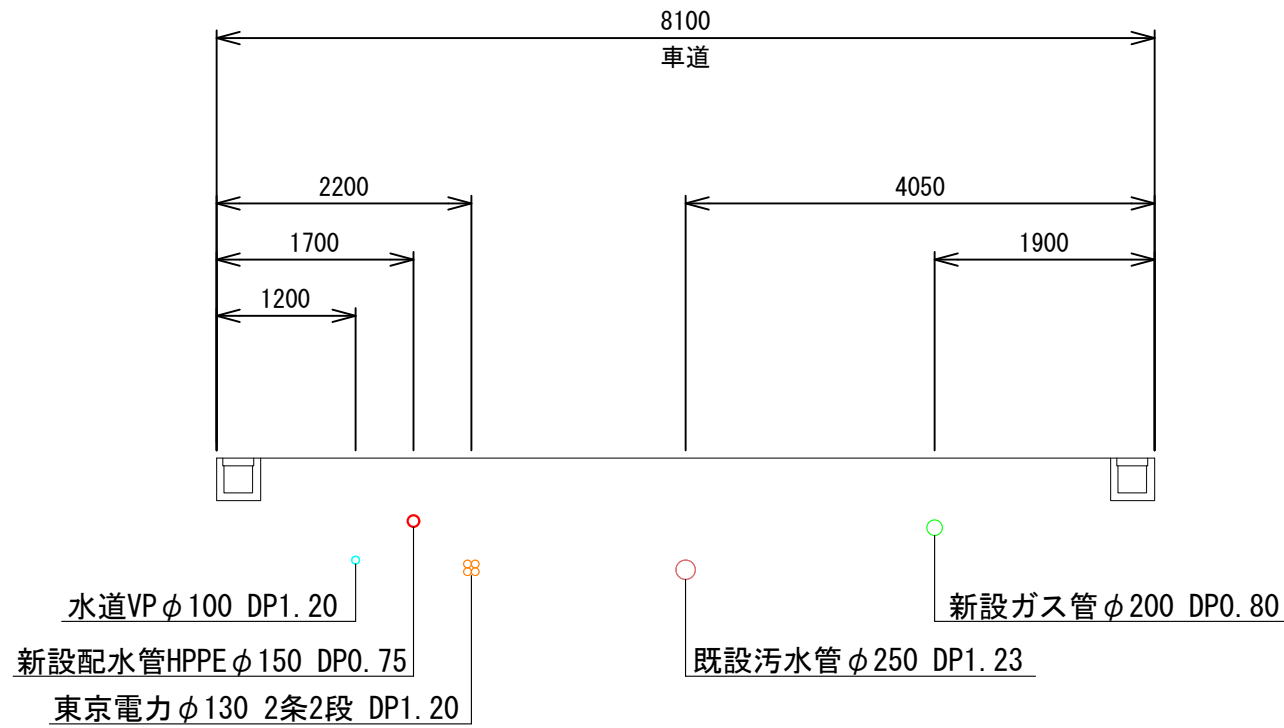


土工標準図 S=1:20

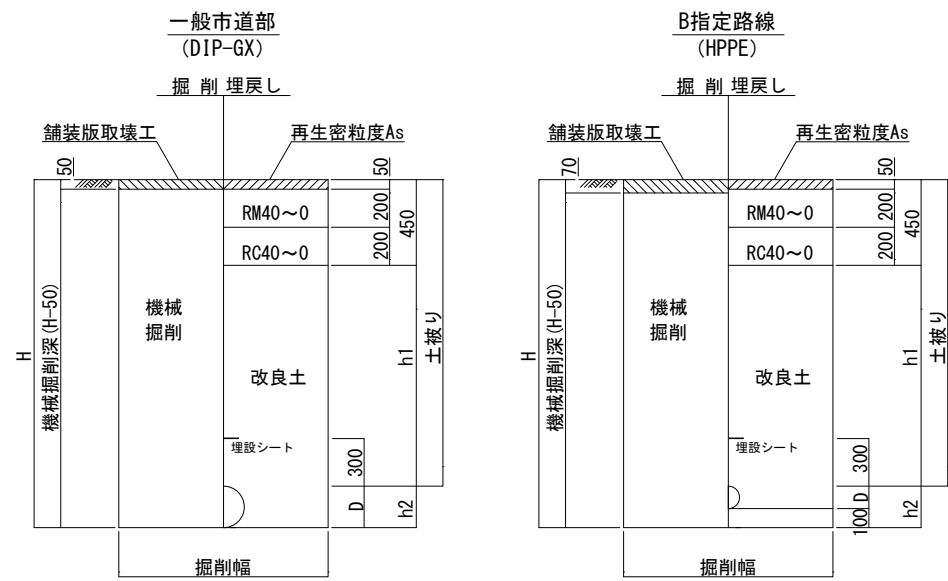


令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7老朽管（5-328）更新工事（概数設計）			
路 線 名	市道5-328号線外3路線			
工事箇所	春日部市中央一丁目地内			
図 面 名	横断面図・土工標準図			
縮 尺	図 示	図面番号	2/4	
春日部市上下水道部 工務課				


ネジ筐設置標準図 S=1:10

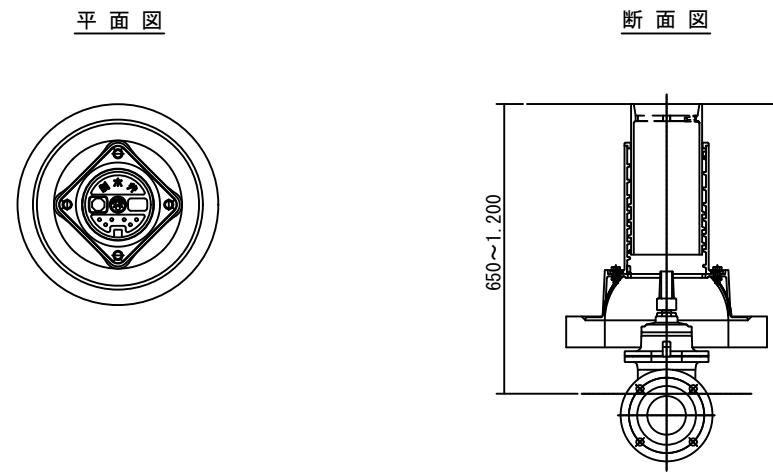


消火栓室取付標準図 S=FREE

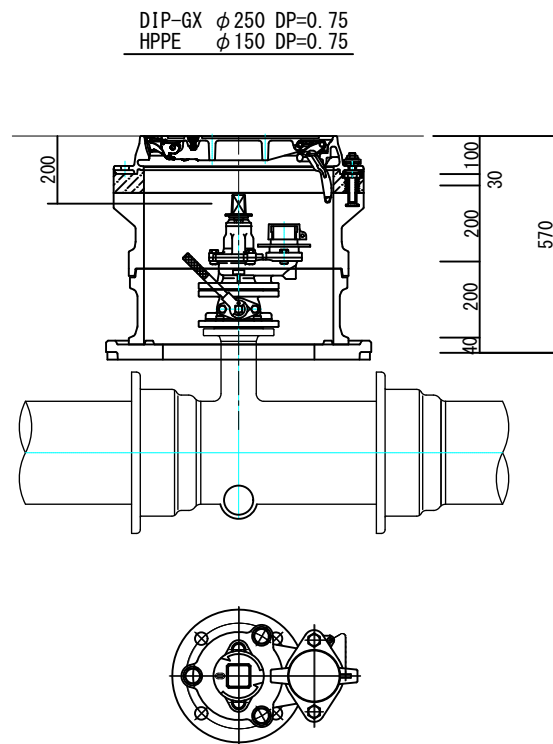

山留工標準図 S=1:30

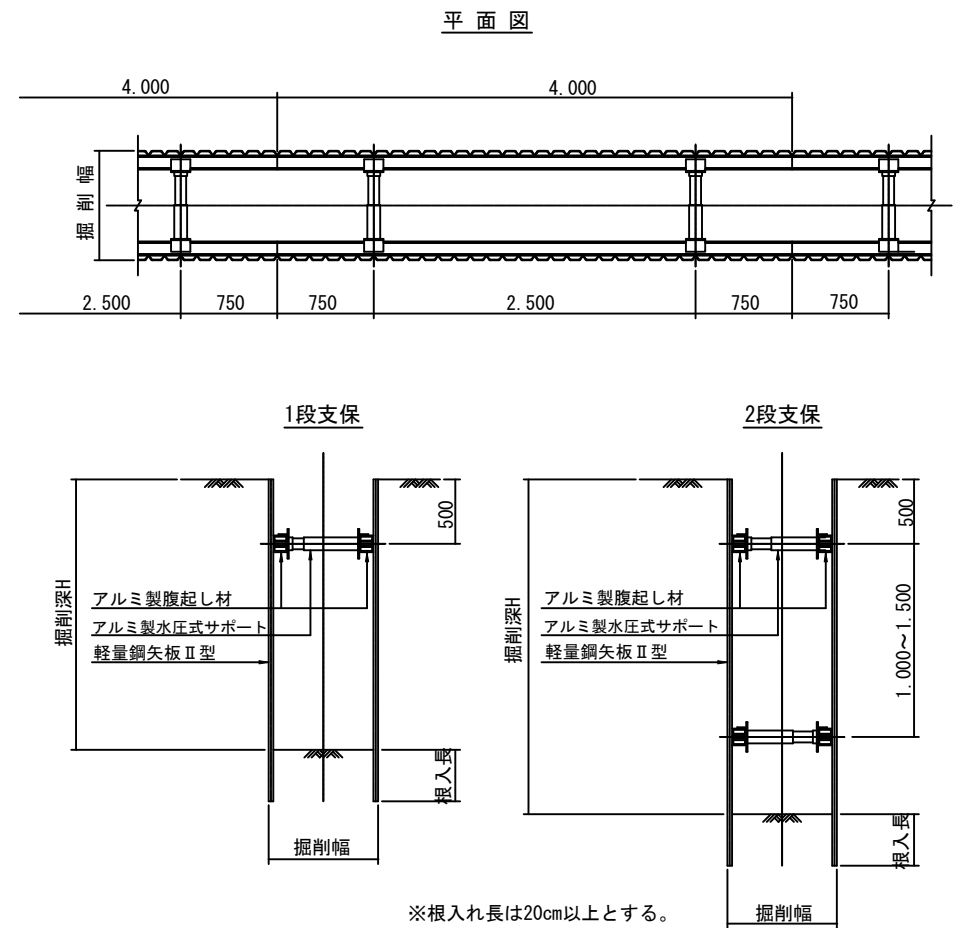


給水管接続工標準図 S=FREE

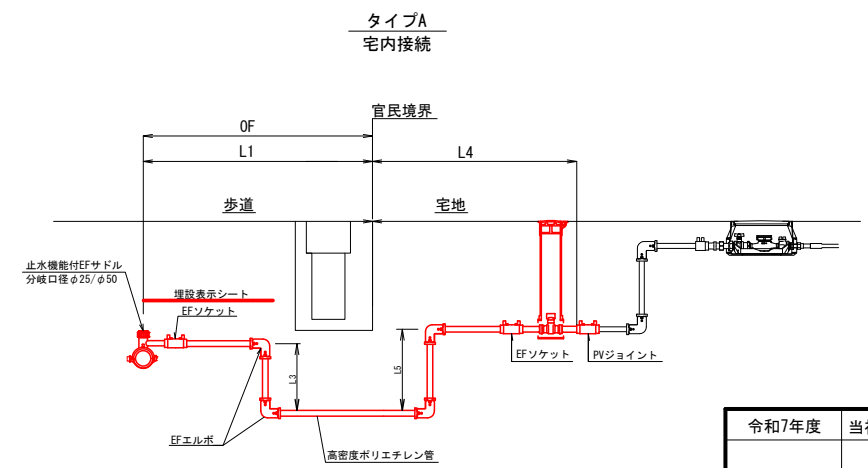


令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7老朽管（5-328）更新工事（概数設計）			
路 線 名	市道5-328号線外3路線			
工事箇所	春日部市中央一丁目地内			
図 面 名	ネジ筐設置図、消火栓室取付図・山留工標準図、給水管接続図			
縮 尺	図 示	図面番号	3/4	
春日部市上下水道部 工務課				


仮設平面図 S=Free

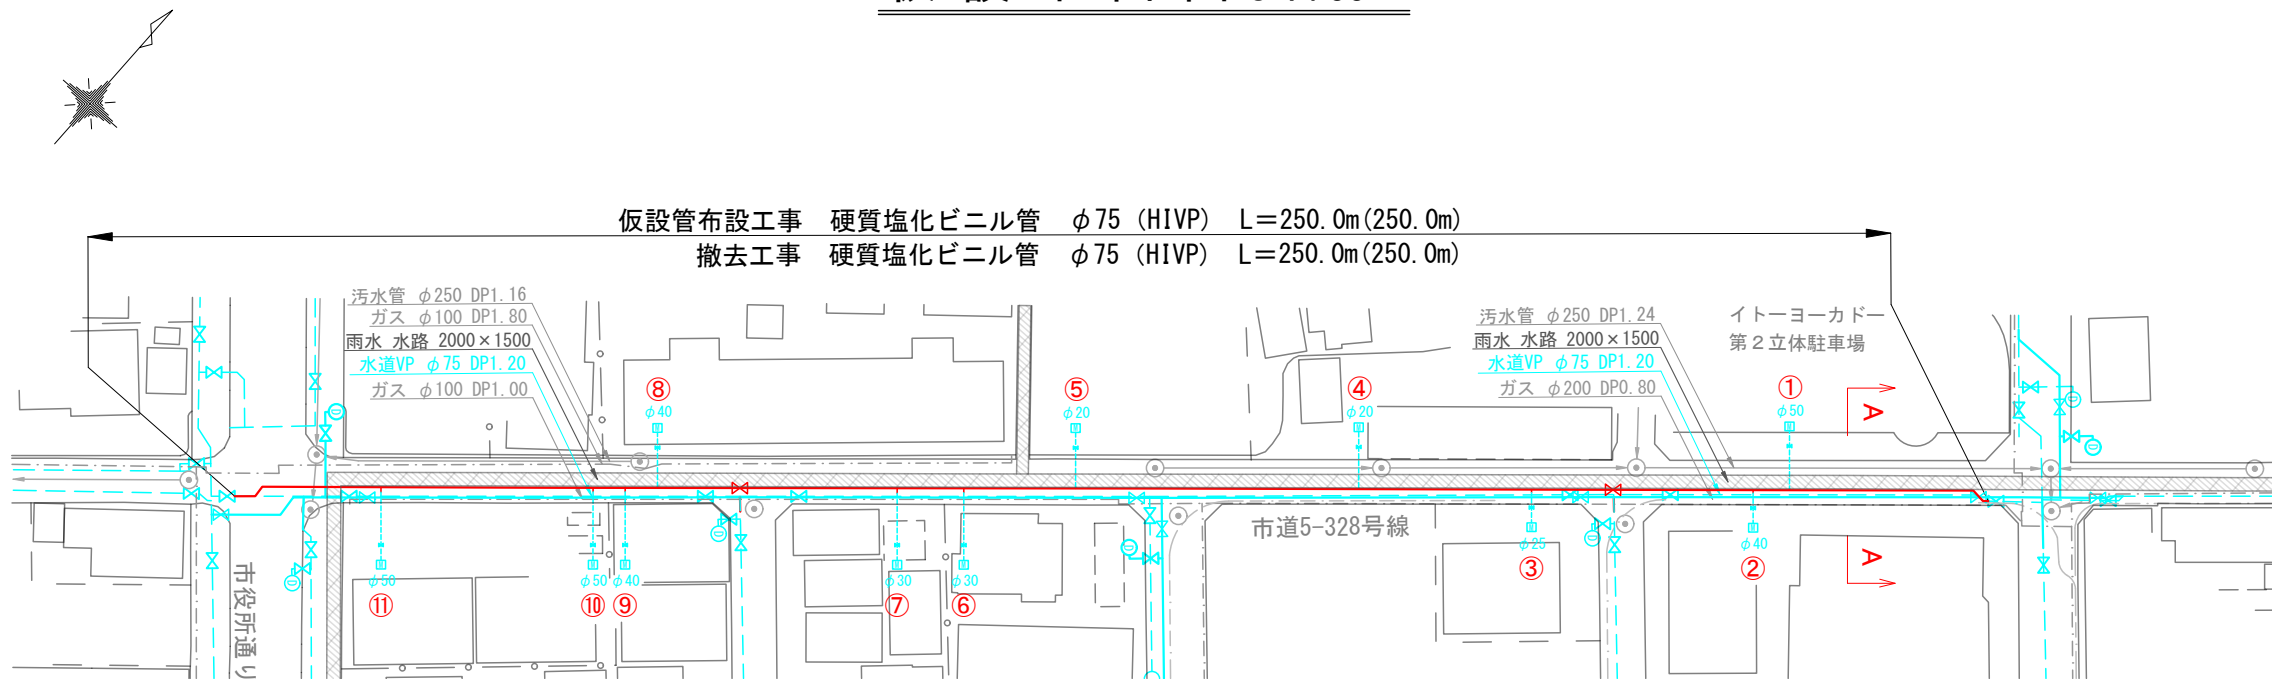


案内図 S=Free

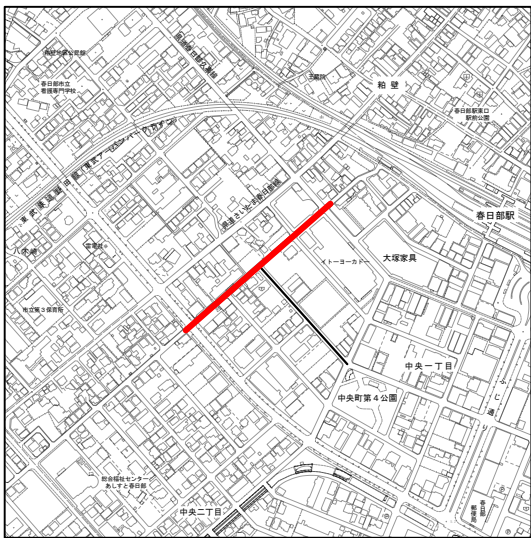


横断面図 S=1:100

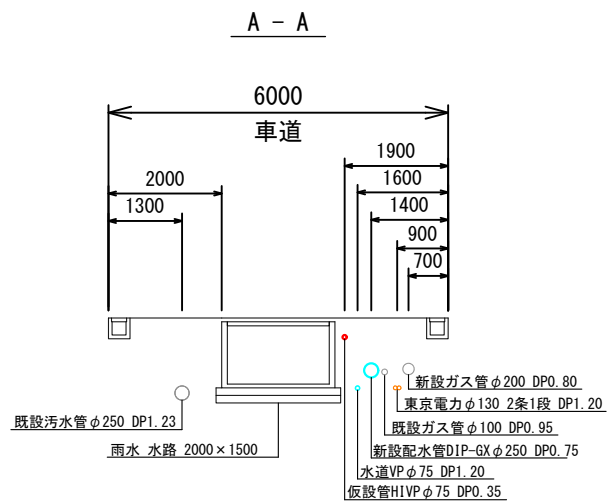

土工標準図 S=1:20

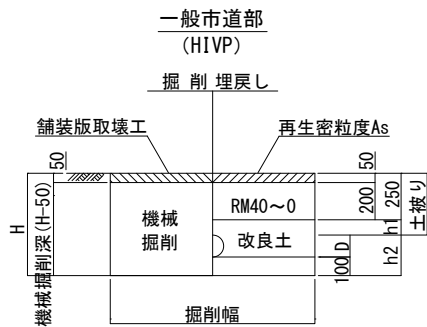

給水管接続工標準図 S=FREE

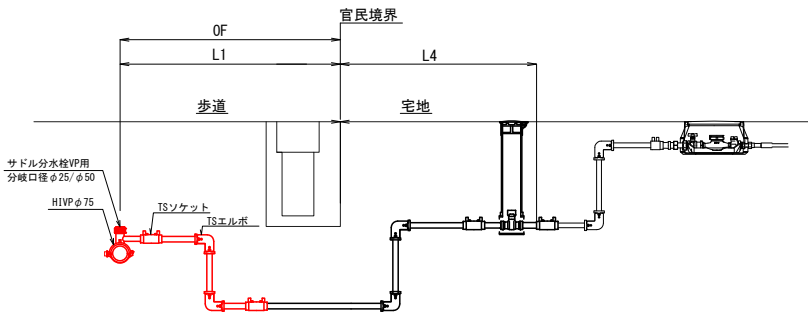

工事概要	
φ75 硬質塩化ビニル管 (HIVP) 布設工	L= 250.0 m
φ75 硬質塩化ビニル管 (HIVP) 撤去工	L= 250.0 m
給水管接続工	N=11 箇所

(参考図)

令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R7老朽管 (5-328) 更新工事 (概数設計)			
路線名	市道5-328号線外3路線			
工事箇所	春日部市中央一丁目地内			
図面名	仮設平面図			
縮尺	図示	図面番号	4/4	

春日部市上下水道部 工務課

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 R7老朽管(5-328)更新工事(概数設計)
- ・工事箇所 春日部市中央一丁目地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告すること。

ア 受入地 (株) 春日部資材 (彩の国改良土プラント)
(春日部市大字下大增新田地内)

イ 土 質 第3種建設発生土

2 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例(埼玉県土砂条例)に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	越谷アスコン(株)	越谷市増林3939
コンクリート	(株)共同土木	春日部市永沼612-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生アスコン	(13)－50、(20)－50	表層及び基層等
再生粒調砕石	40mm以下	路盤材等
再生切込砕石	40mm以下	路盤材等
改良土	20mm以下	埋戻し材
再生砂	細粒分含有率50%未満	埋戻し材

- 2 現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

- 3 改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。

- (1) 無公害であること。
(2) ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。
(3) 添加剤との発熱反応が終了していること。
(4) 品質は、下記の表の基準値を満たすこと。

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって求められること。

項 目	基 準 値
最大粒径	20mm以下
C B R	6%以上 ※20%以下

※ C B Rの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※平均値)

- (5) プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。

管 理 項 目	基 準 値
含水比、粒度、設計C B R、コーン指数	1日または1,000m ³ に1回

注 ① この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。

- ② 河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこ

と。

(6) 建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。

(配水管工事技能者の資格要件)

第7条 受注者はダクタイル鋳鉄管耐震管の工事については、(社)日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されているものを配管工として従事させるものとする。

2 受注者は、水道用ポリエチレン管の工事については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会または管材メーカーが主催する施工講習会を受講し、受講証または修了証を有するものを配管工として従事させるものとする。

(法定外の労災保険の付保)

第8条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第9条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報共有システムの活用)

第10条 「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め春日部市のホームページを確認すること。

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 R7老朽管(5-328)更新工事(概数設計)
- ・工事箇所 春日部市中央一丁目地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類 汚泥（油分を含む汚泥）
- ・中間処理施設 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株）
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は熔融含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

概算数量設計方式に係る特記仕様書

(共通事項)

第1条 本設計方式は配管材料および舗装本復旧について、概算数量により積算したものである。工事開始前の設計数量としては、第2条および第3条により監督員の承諾を得た数量とする。なお、設計変更の数量は工事完了後の変更数量（実数）とする。

(現場立会)

第2条 受注者は、工事着手前に監督員と現場立会を行い、監督員の指示及び提示された資料に基づき、工事の起点、終点（工事範囲）及び弁栓類等位置の確認をしなければならない。

(準備工)

第3条 受注者は準備工として、前項により確認した起点から終点までの測量等の調査を行い、必要に応じて試掘を実施するものとする。なお、調査については当該施設管理者に立会を求め、その結果を整理し、図面を作成するものとする。

2 受注者はCADソフトにて配管図または舗装復旧図を作成し、工事記録にて監督員に承諾を受けなければならない。なお、承諾を受けた図面については、電子データを監督員に提出しなければならない。

(工事の実施)

第4条 受注者は、監督員から承諾を得た配管図または舗装復旧図の設計数量を施工計画に反映させた施工計画書を作成し、これに基づき工事を実施しなければならない。

(設計変更)

第5条 施工中に作成した配管を変更する必要がある場合は、その都度、監督員と協議し、工事完了後の配管を変更設計数量とする。

2 概算数量設計に係る設計変更(工事完了後の数量変更)以外の事由により発生した、その他の設計変更とすべき事項については、通常発注工事の設計変更と同様に取り扱うものとする。

(工事の施工時期)

第6条 本工事は、道路工事に伴い行うものであり、本工事完了後、道路工事を施工する予定である。そのため契約後は、早急に準備を開始し、ただちに工事を着工し完了させること。

(その他)

第7条 配管図の作成について、電子データのファイル形式は「DXF」または「SXF」を標準とし、その他とする場合は監督員と協議するものとする。

2 配管図に使用する記号は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会が発行する「水道配水管用ポリエチレン管及び管継手 設計マニュアル」に記載されている記号を標準とする。

3 地下埋設物の資料収集については、発注者が実施するものとし、その資料について受注者は借用できるものとする。

4 本設計方式に関して疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

専任特例 1 号の場合の監理技術者等の配置に係る特記仕様書**(趣旨)**

第 1 条 この特記仕様書は、建設業法第 26 条第 3 項第 1 号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例 1 号の場合の監理技術者等」という。）及び監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下、「連絡員」という。）の配置に係る必要な事項を定めたものである。

(技術者の配置等)

第 2 条 専任特例 1 号の場合の監理技術者等の配置を行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

- (1) 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下、「連絡員」という。）を配置すること。
- (2) 連絡員は、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を 1 年以上有する者であること。

なお、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。

- (3) 建設工事の工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね 2 時間以内であること。

なお、移動時間は片道に要する時間であり、その判断は当該工事に関し通常の移動手段の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。

- (4) 監理技術者等が兼務できる工事は、埼玉県内で施工される工事であること。
- (5) 下請次数が 3 を超えていないこと。

なお、工事途中において下請次数が 3 を超えた場合には、それ以降専任特例は活用できず、監理技術者等を専任で配置しなければならない。

- (6) 当該工事現場の施工体制を、監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。
- (7) 人員の配置を示す計画書を作成し、落札候補者となった時点で発注者に提出すること。また、現場着手後は工事現場に備えおくこと。

(同一の特例監理技術者が兼務できる工事)

第 3 条 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に 2 件までとする。

(提出書類)

第 4 条 受注者は、専任特例 1 号の場合の監理技術者及び連絡員の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。

2 受注者は、専任特例 1 号の場合の監理技術者及び連絡員の配置を行う場合は、施

工計画書に各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。

(適用除外)

第5条 次に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、専任特例1号の場合の監理技術者の配置を認めないものとする。

- 一 埼玉県建設工事低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約を締結する工事であるとき。
- 二 埼玉県建設工事技術者複数配置試行要領による工事であるとき。

(CORINSへの登録)

第6条 本工事において、専任特例1号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にCORINSへの登録を行うこと。

(その他)

第7条 既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、連絡員を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。

専任特例 2 号の場合の監理技術者の配置に係る特記仕様書**(趣旨)**

第 1 条 この特記仕様書は、建設業法第 26 条第 3 項第 2 号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例 2 号の場合の監理技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の配置に係る必要な事項を定めたものである。

(技術者の配置等)

第 2 条 専任特例 2 号の場合の監理技術者の配置を行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

- (1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
- (2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限る。
- (3) 監理技術者補佐は入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
- (4) 監理技術者が兼務できる工事は、埼玉県内で施工される工事であること。
- (5) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
- (6) 監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。
- (7) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(同一の特例監理技術者が兼務できる工事)

第 3 条 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に 2 件までとする。

(提出書類)

第 4 条 受注者は、専任特例 2 号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、現場代理人等通知書及び経歴書を監督員にその都度提出するものとする。

- 2 受注者は、専任特例 2 号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合は、施工計画書に各々が担う業務について記載し、監督員にその都度提出するものとする。

（適用除外）

第5条 春日部市建設工事低入札価格取扱要綱で定める低入札価格調査を経て契約を締結する工事である場合は、専任特例2号の場合の監理技術者の配置を認めないものとする。

（CORINSへの登録）

第6条 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にCORINSへの登録を行うこと。

（その他）

第7条 既に監理技術者として配置されている工事について、監理技術者が専任から兼務に変わり、監理技術者補佐を新たに設置するなど、施工体制が変更になる場合は、事前に発注者と協議し、必要な手続きを行うものとする。